

**TC
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

UYGULAMA OTELİ

60 ODALI 120 YATAKLI

UYGULAMALI OTELİ

MİMARİ İHTİYAÇ ANALİZ STANDARTLARI

KÖYCEĞİZ – MUĞLA

2015

UYGULAMA OTELİ

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ve Yiyecek hizmetleri alanında hizmet veren Okullar bünyesinde uygulama yapmalarını sağlamak amacı ile 60 odalı 120 yataklı uygulama oteli planlanmıştır.

Uygulama oteli tüm birimleri ile gerçek bir otel ortamı yaratması, iş sağlığı ve güvenliği açısından da öğrenci eğitimi ve uygulamaya yönelik uygun şartları taşıması gerekmektedir.

Uygulama Otelinde Bulunan Alanlar:

- Bahçe ve Otopark
- Konsiyerj
- Emanet Odası
- Resepsiyon
- Loby (loby bar)
- Sistem Odası
- Müdür yardımcısı odası
- Konaklama seyahat hizmetleri alan şefi odası
- Yiyecek içecek hizmetleri alan şefi odası
- Sayman odası
- Usta öğretici odası
- Suit oda
- Standart Oda
- Engelli Odası
- Kütüphane
- Çalışma Odası
- Loby bayan WC
- Loby BayWC
- Loby Engelli WC
- Bayan Abdest Alma yeri
- Bayan mescid
- Bay abdest alma yeri
- Bay mescid
- Kat ara koridorlar meydan
- Kat ofisi
- Çamaşırhane
- Temizlik gereçleri deposu
- Ürün giriş mal kabul
- Personel mutfak ve yemekhane
- Sebze hazırlık
- Et balık tavuk hazırlık
- Sıcak Mutfak
- Soğuk Mutfak
- Pastahane
- Bulaşıkhanne
- Çöp odası
- Restaurant ve Kahvaltı Salonu
- Teknik Servis Odası
- Bayan Soyunma Odası
- Bay soyunma Odası

- Personel Konaklama Odası
- Temiz Çamaşır Deposu
- Organizasyon deposu
- Demirbaş eşya deposu
- Toplantı salonu
- Sığınak
- Bahçe havuz
- Hediyelik eşya satış reyonu
- Basılı evrak odası
- Arşiv

Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M ²	Toplam M ²
1- GİRİŞ BÖLÜMÜ *BAHÇE GİRİŞİ VE OTOPARK <ul style="list-style-type: none"> • Giriş kolay bulunabilecek bir şekilde ana yola bakmalı yönlendirici tanıtıcı levhaları olmalı • Girişte bariyerli kapı olmalı, • 60 araçlık otopark araçlar için yeterli manevra alanı olmalı • Engelli park yeri işaretlen dirilmeli, • Bahçe ve otopark yeterli şekilde aydınlatılmalı, • Bahçe girişinde güvenlik kulübesi bulunmalı. • Otopark yön levhalarının olması, 	-	-	1000	1000
GÜVENLİK BİRİMİ <ul style="list-style-type: none"> • Bölüm giriş-çıkışına hâkim yerde ve klimalı olmalı • Masa, sandalye, telefon, internet bağlantısı, yazıcı, bilgisayar, • Klima, panolar, dosya dolapları, telsiz, dedektör, • trafik önleyici ekipman, ziyaretçi defteri otomatik bariyer kumanda sistemi, • Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı, • Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Yangın söndürme cihazları binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı 	1	1	16	16
TOPLAM				1016

Tablo1: Güvenlik Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Dosya Dolabı	1
2	Kişisel Dolap	1
3	Koltuk	1
4	Masa	1
5	Masaüstü Bilgisayar	1
6	Sehpa	1
7	Yazıcı	1
8	Ecza Dolabı	1
9	Yangın Söndürme Cihazı	1

Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M ²	Toplam M ²
2. ZEMİN KAT ALANI KONSİYERJ <ul style="list-style-type: none">Loby'e hakim konumda misafirlerin danışma hizmetlerini rahatça alabileceği bir konumda olmalı,Deski olmalı, desk 180*55 cm yüksekliği 110 cm olmalıKoltuk takımı, orta sehpa, köşe sehpa,Masa, sandalye, ayakkabı cila makinesi,Televizyon, aydınlık olmalı bilgilendirme ve yönlendirme panoları olmalı,Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı.Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı.Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı.Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı,Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı.Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.Engelli Uyarı levhası olmalı	1	-	10	10
RESEPSİYON <ul style="list-style-type: none">Loby'e hakim bir konumda olmalı,300*80 cm yükseklik 110 cm, Şık ve ergonomik deski olmalı,Resepsiyon tabelası olmalı,Dünya saatleri olmalı,Bilgisayar, fatura yazıcısı,Otel otomasyon programı, kasa,Pos cihazı, oda fiyat döviz kurları panosu,	1	1	10	10

<ul style="list-style-type: none"> • Folio havuzu, • Zil, telefon santrali ekranı, • Para kontrol kalemi, • Evrak dolabı, anahtar kartı sistemi, • Personel arasında telsiz sistemi kullanılmalı • İlk yardım çantası olmalı • Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, • makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı 				
Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M²	Toplam M²
EMANET ODASI <ul style="list-style-type: none"> • Resepsiyona arkasında, misafirlerin valiz ve eşyalarının emanete alındığı güvenli bir konumda olmalı, • Emanet edilen eşyalar raflarda bekletilmeli • Kayıp eşyalar için ayrı bir dolap olmalı • Etiketleme makinası olmalı • Aydınlatma sistemi yeterli olmalı • Sağlık ve güvenlik işaretleri olmalı • Yangın söndürme tüpü olmalı • Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı 	1	-	16	16
TUVALETLER <ul style="list-style-type: none"> • Işıklı makyaj aynası olmalı • Kolay ulaşılabilir ancak giriş çıkışı doğrudan görünür olmamalı. • Lavabo bataryaları fotoselli olmalı • Sabunluklar fotoselli olmalı • Kağıt havluluk fotoselli olmalı • Tuvalet kabinleri uygun büyüklükte olmalı • El dezenfektanları fotoselli olmalı • Aydınlatma yeterli olmalı • 3 kabin bayan WC • 3 kabin bay WC 	3	8	20	50


<ul style="list-style-type: none"> • 1 kabin engelli bayan WC • 1 kabin engelli bay WC • Engelli tuvaletlerinde işaret levhası olmalı • Engelli tuvaletlerinin kapısı dışa doğru açılmalı • Engelli tuvaletlerinde açılı tutunma barı olmalı • Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı 				
Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M ²	Toplam M ²
<p>SİSTEM ODASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zemin katta olmalı, • Güvenlik kamera sistemi ve kaydedici cihazları olmalı, Teknolojisi yeni, güncel, 30 tane kamera ve kayıt cihazı dâhildir olmalı, kameralar gece görüşlü, harekete duyarlı olmalı, Otopark ve güvenlik bina giriş ve çıkışları kat ara meydanları ve koridorlarda kesinlikle kamera bulunmalı, • Telefon santrali otomatik yönlendirmeli olmalı, Müzik yayın sistemi olmalı • Kablosuz verici, idareci odalarına kablolu internet, modem, anahtar (swich) içermelidir. Fiber internet kullanılmalı. Wifi kablosuz binanın tüm noktalarında yeterli olmalı, • T.C. Kimlik ve telefon Numarası ile Wi-fi şifresi üreten güvenlik donanım ve yazılımı olmalı • Aydınlatma LED, ihtiyaca göre arttırılabilir/azaltılabilir olmalı • Yangın alarm sistemi olmalı, • Oda güvenli açısında görevlilerden başkası girmemeli, kilitli tutulmalı, • Duman Tahliye Aspiratörü Kaset tipi, dışı parmaklıklı olmalı • Kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal lambaları bulunan elektrik panosu olmalı. • Yangın söndürme cihazı binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı, • Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına 	1	-	16	16

<p>Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı 				
<p>ARŞİV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosya Raf Sistemi Ayarlanabilir klasör boyutunda çelik raf olmalı. • Masa çelik olmalı • Sandalye ergonomik olmalı. • Çöp Kutusu ayak pedallı ve çelik olmalı. • Priz "Bir ve üç fazlı, izolasyon trafosu üzerinden beslemeli olmalı.(İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.) • Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalı. • Merdiven Platform Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalı. • Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. • Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı 	1		16	16
<p>LOBY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otel giriş kapısına hakim ferah aydınlık sade ve şık olmalı • Koltuk Takımı ergonomik, dekorasyona uygun, kolay temizlenebilen, ahşap kumaş kaplı olmalı. • Orta Sehpa ahşap olmalı. • Köşe Sehpa ahşap olmalı. • Televizyon LED, TV 4K 165 ekran olmalı. • Canlı Çiçek olmalı • Ayakkabı Cila Makinesi Fotoselli olmalı. • Bilgilendirme Yönlendirme Panoları taşınabilir olmalı. • Aydınlatma Ünitesi Otelin dekorasyonuna uygun duvar aplikleri ile uyumlu olmalı. • Priz Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.) 	1		80	80

<ul style="list-style-type: none"> • Engelli Uyarı Levhası Fosforlu, yön gösteren şekilde olmalı. • Yangın Dolabı Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprej lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalıdır. • Yangın Söndürme Cihazı binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. • • Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı. • Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. 				
<p>LOBY BAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Loby hizmet edebilecek konumda olmalı • Bar Bankosu "110 cm yükseklik, 55 cm banko genişliği, 55 cm çalışma tezgâhlı, • İskeleti elektrostatik boyalı, dekor malzemesi MDF veya mermer olmalı." • Bar Sandalyesi Metal, dönebilen ayaklı, oturma yeri deri veya kumaş kaplı olmalı. • Tezgâh Altı Soğutucu 250x90x90 cm, 3 kapaklı olmalı. • Nötr Evyeli Tezgâh 180x90x90 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalı. • Buz Makinesi "75x60x92 cm, 65 kg/h üretim kapasiteli, • 40 kg buz depolama kapasiteli olmalı." • Buz Kırma Makinesi "İnce ve kırık buz yapma özelliğine sahip, 30 saniye içinde buz kırma kapasitesi 1.2 kg, kolay temizlenebilir, • Kahve Makinesi "İki kahve fincanını aynı anda dolduran (2 çıkışlı) filtreli kahve kolu, • Tek kahve fincanını dolduran (1 çıkışlı) filtreli kahve kolu, makine üzerinde 2 buhar alma yönlendirme çubuğu, • 1 adet yüksek sıcaklıktaki suyu alma musluğu, • Kahve ölçü kaşığı ve temizleme fırçası, yükseltilebilir ayak takımı, 	1		80	80

<ul style="list-style-type: none"> • Sökülebilir gider tablası ve kahve öğütücülü olmalı." • Çay Kazanı "10 l kapasiteli, iki demlikli otomatik su tamamlama sistemli, su ve ısı göstergeli olmalı." • Portakal Sıkma Makinesi Elektirikli, tam otomatik olmalı. • Masa 60x60 cm ahşap tablalı, metal ayaklı olmalı. • Sandalye Metal iskelet, deri veya kumaş kaplamalı olmalı. • Pasta Teşhir Dolabı 6 döner raflı, ahşap dekorlu olmalı • Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu "Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği olarak yazıldığı belge olmalı." • Atık Torbası evsel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalı. • Aydınlatma Sistemi LED, ihtiyaca göre artırılabilir/azaltılabilir olmalı. • Çağrı Sistemi Kablosuz ve ayarlanabilir olmalı. • Dezenfektan Solüsyon Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalı. • Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalı. • El ve Cilt Dezenfektanı 1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalı. • EldivenTek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket olmalı.Engelli Uyarı Levhası • Kâğıt Havlu Makinesi Kâğıt havlu dispenseri, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalı. • Talimatlar Yangın talimatı, binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Talimatlar El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. • Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. • Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı.Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı 				
TOPLAM				278

UYGULAMA OTELI LOBY VE İDARI BÖLÜMLER

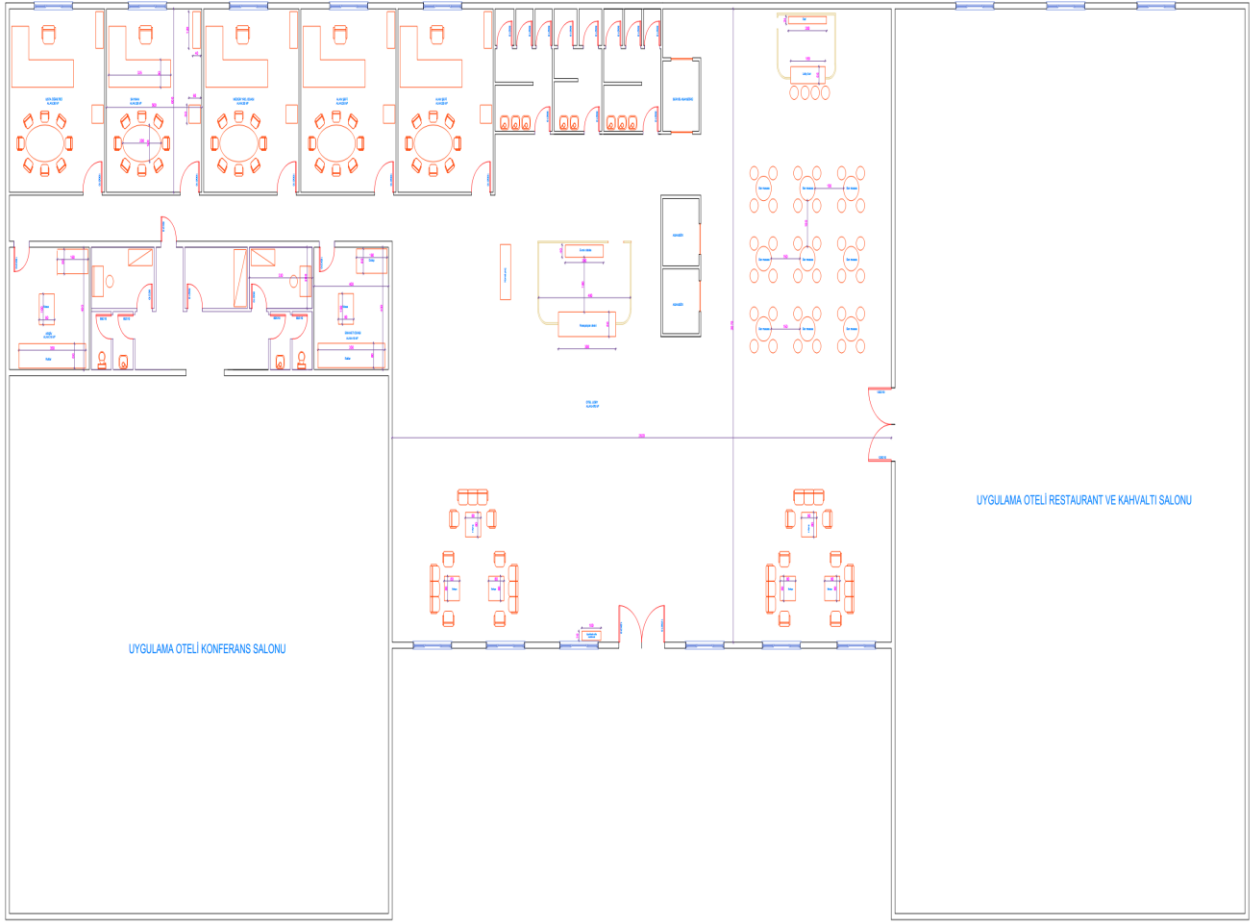

Tablo2: Konsiyerj Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Konsiyerj Deski	1
2	Hareketli Valiz Tasıma Arabası	2
3	Hareketli Elbise Tasıma Arabası	1
4	Ecza Dolabı	1
5	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 3:Resepsiyon Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Resepsiyon Deski	1
2	Masaüstü Bilgisayar	1
3	Yazıcı	1
4	Fatura Yazıcısı	1
5	Ağ Cihaz Kabini	1
6	POS Cihazı	1
7	Para Kasası	1
8	Evrak Dolabı	1
9	Kasa	1
10	Ecza Dolabı	1
11	Koltuk Takımı	1
11	Yangın Söndürme Cihazı	1
12	Tarayıcı (Scanner)	1

Tablo 5: Emanet Odası Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Raf	2
2	Kayıp Eşya Dolabı	1
3	Masa	1

Tablo 7: Arşiv Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Dosya Raf Sistemi	3
2	Masa	1
3	Sandalye	1
4	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 8: Sistem Odası Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Güvenlik Kamera Sistemi	1
2	Telefon Santrali	1
3	Yangın Alarm Sistemi	1
4	İnternet Sistemi	1
5	Müzik Yayını Sistemi	1
6	Güvenlik Donanım ve Yazılımı	1
7	Parmak İzi Okuyucu	1
8	Çağrı Sistemi	1
9	Duman Tahliye Aspiratörü	1
10	Havalandırma Sistemi	1
11	İç Ortam Ölçüm Cihazı	1
12	Elektrik Panosu	1
13	Yangın Söndürme Cihazı	1
14	Yangın Dolabı	1
15	Isı ve Nem Ölçer	1

Tablo 9: Loby Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Koltuk Takımı	4
2	Orta Sehpa	4
3	Köşe Sehpa	8
4	Televizyon	1
5	Canlı Çiçek	8
6	Ayakkabı Cila Makinesi	1
11	Yangın Dolabı	1
12	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 9: Loby Bar Donatım Listesi

S.N.	Taşımanın adı	Adedi
1	Bar Bankosu	1
2	Bar Sandalyesi	5
3	Tezgâh Altı Soğutucu	1
4	Nötr Evelyeli Tezgâh	1
5	Buz Makinesi	1
6	Buz Kırma Makinesi	1
7	Kahve Makinesi	1
8	Çay Kazanı	1
9	Masa	10
10	Sandalye	40
11	Pasta Teşhir Dolabı	1
12	Yangın Söndürme Cihazı	1


Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M ²	Toplam M ²
3. YÖNETİM BÖLÜMÜ <ul style="list-style-type: none">• Müdür Yardımcısı• Konaklama ve Seyahat Alanı• Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi• Usta Öğretici Odası,• Sayman Odası• Otel girişine-çıkışına hakim bir konumda olmalı,• Klimalı olmalı• Çerçeve Takımı (3'lü) olmalı,• L biçimli çalışma masası, telefon ,• İnternet, Lazer çok fonksiyonlu olmalı, bilgisayar,• Mini buzdolabı,• Dosya dolapları,• Toplantı masası,• Güvenlik sistemi kayıt-görüntüleme merkezi• Ziyaretçi oturma grubu da bulunmalıdır.• İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalı• Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı,• Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı.• Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.• Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı	5	5	32	160
TOPLAM				160

--	--	--	--	--

Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M ²	Toplam M ²
<p>5. MESCİTLER</p> <p>BAY VE BAYAN ABDEST ALMA YERİ</p> <ul style="list-style-type: none"> Birinci katta olmalı yön levhaları ile gösterilmeli Bayan mescidinin girişinde olmalı Köpük Dispensır fotocelli olmalı. El Dezenfektanı dispensırı fotocelli olmalı. Kağıt Havluluk fotocelli olmalı. Çöp Kutusu metal ve ayak pedallı olmalı Ayna "Duvara monteli ve aydınlatmalı olmalı." Abdest Alma ve El Yıkama Ünitesi Ergonomik el ayak yıkama bölümleri bağlantılı planlanmış ünite olmalı. Aplik korumalı askılı olmalı. Priz topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.) Aydınlatma Sistemi LED, ihtiyaca göre arttırılabilir/azaltılabilir olmalı. El ve Cilt Dezenfektanı 1,3 veya 5l'lik ambalajlarda olmalı. Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. Talimatlar çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı 	2		6	12
<p>BAY VE BAYAN MESCİDİ</p> <ul style="list-style-type: none"> Birinci katta olmalı yön levhaları ile gösterilmeli Halı 800 g/m², 5.5 mm kalınlıkta antistatik, antibakteriyel, antialerjenik, dekorasyona uygun olmalı. Dolap Ahşap ve raflı olmalı. Askı En az 6 bölümlü ve duvar tipi olmalı. Ayakkabılık Ahşap raflı olmalı. Kıble Gösterici teşbih olmalı Tek Kullanımlık Terlik çift kat havlu terlik olmalı. Aydınlatma Sistemi LED aydınlatma, ihtiyaca göre arttırılabilir/azaltılabilir olmalı. Priz Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.) Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları 	2		50	50

<ul style="list-style-type: none"> yapılmalıdır. Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı 				
<p>HEDİYELİK EŞYA SATIŞ REYONU</p> <ul style="list-style-type: none"> Satış Deski Camlı dekoratif olmalı. Ürün Teşhir Dolabı Dekoratif ve kullanışlı raflı olmalı. Koltuk ergonomik olmalı. Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Talimatlar El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır 	1		8	8
TOPLAM				70

UYGULAMA OTELİ RESTAURANT VE KAHVALTI SALONU

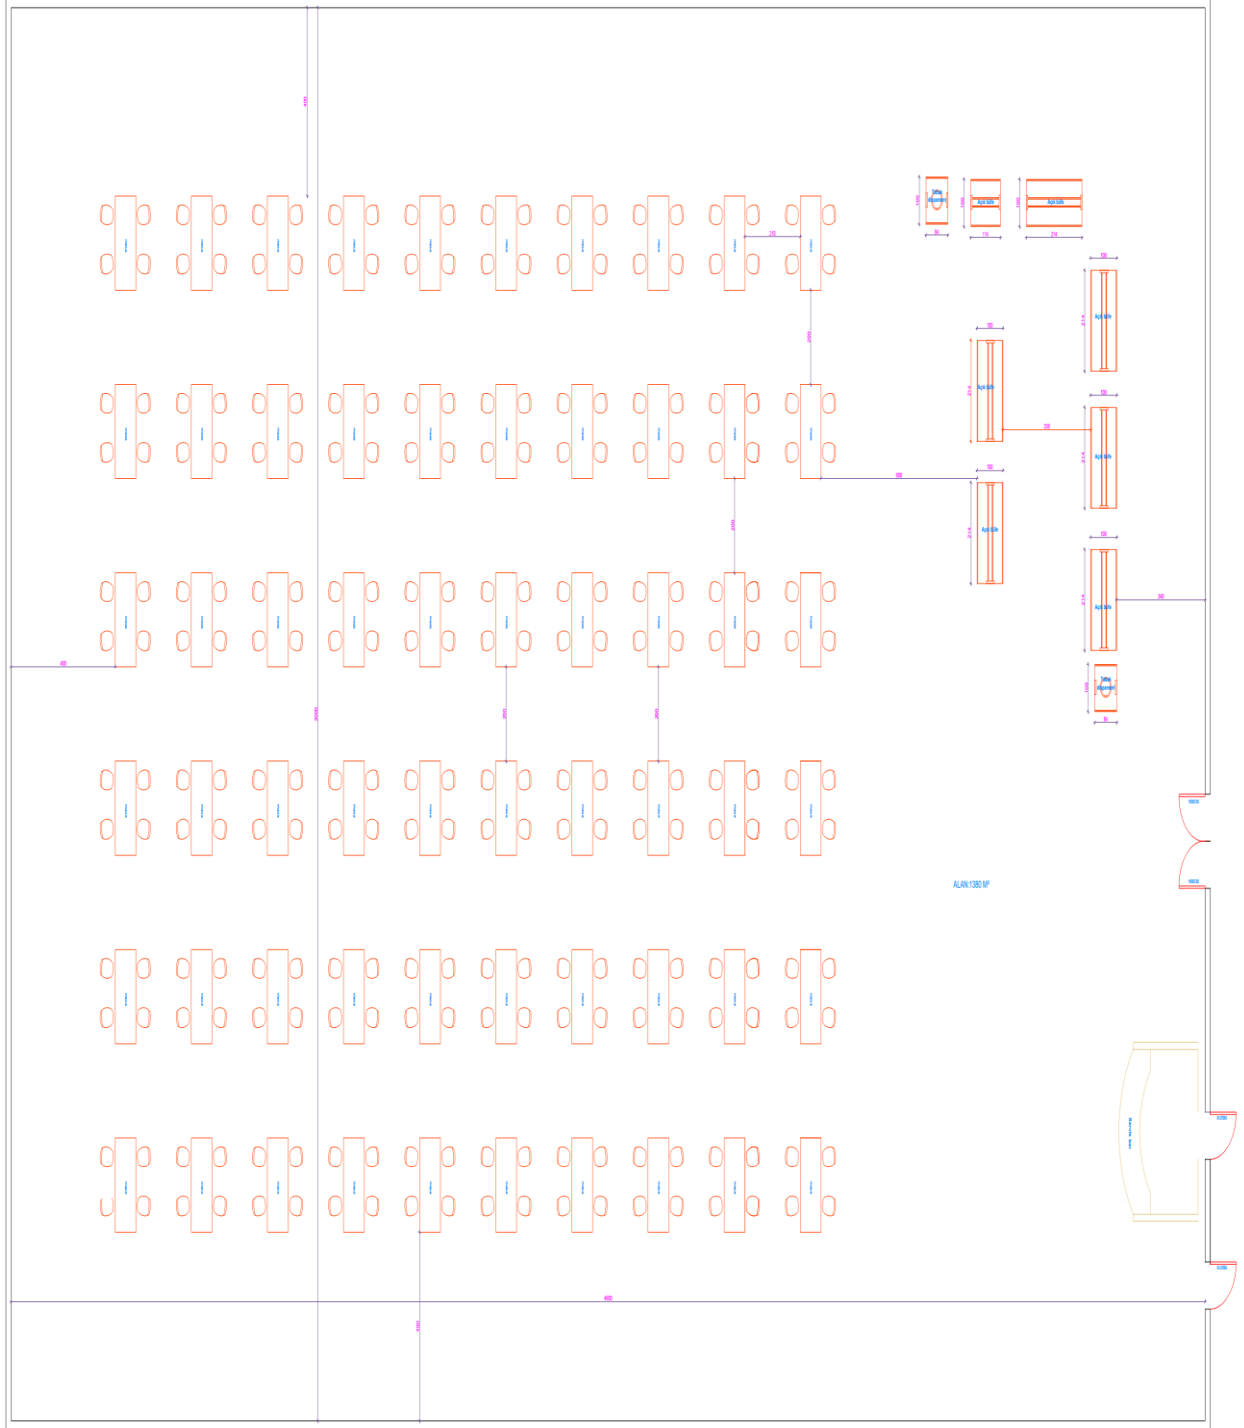

Tablo 7:Yönetim Odası (Müdür Yardımcısı , Alan Şefi, Sayman, Usta Öğretici) Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Dosya Dolabı	1
2	Kişisel Dolap	1
3	Koltuk	1
4	Masa	1
5	Masaüstü Bilgisayar	1
6	Misafir Koltuğu	1
7	Sehpa	1
8	Yazıcı	1
9	Ecza Dolabı	1
10	İlk Yardım Dolabı	1

Tablo 9: Bayan Abdest Alma Alanı Donatım Listesi

S.N	Taşımanın Adı	Adedi
1	Abdest Alma ve El Yıkama Ünitesi	2
2	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 10: Bay Abdest Alma Alanı Donatım Listesi

S.N	Taşımanın Adı	Adedi
1	Abdest Alma ve El Yıkama Ünitesi	2
2	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 11: Bayan Mescit Donatım Listesi

S.N	Taşımanın Adı	Adedi
1	Dolap	1
2	Askı	1

Tablo 12: Bay Mescit Donatım Listesi

S.N	Taşımanın Adı	Adedi
1	Dolap	1
2	Askı	1
3	Ayakkabılık	1

Tablo 13: Hediyeelik Eşya Satış Reyonu Donatım Listesi


S.N.	Taşımının Adı	Adedi
1	Satış Deski	1
2	Ürün Teşhir Dolabı	1
3	Koltuk	1
4	Yangın Söndürme Cihazı	1

Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M ²	Toplam M ²
RESTAURANT VE KAHVALTI SALONU <ul style="list-style-type: none">• Otelin zemin katında havadar ferah ve aydınlık olmalı• Girişte vestiyer bulunmalı• Restorana ait bir teras veya dış mekan planlanmalı• Teras ve dış mekan için suya ve güneşe dayanıklı malzeme ile imal edilmiş Sade masa sandalye olmalı• Şemsiye ve tente olmalı• Mutfak ve bulaşıkhanne ile doğrudan bağlantılı olmalı Çift yönlü açılır kapısı olmalı• Aydınlatma ve havalandırması iyi olmalı• Dekoratif güneşlik ve perdeleri olmalı• Müzik sistemi olmalı müzik yayını yapılmalı• Restoran yakınına lavabo ve tuvalet konumlandırılmalı• Açık büfe ekipmanları uygun şekilde sıralanmalı• back round da yeterli istifleme alanı bulunmalı• Uygun bir alanda servis bar bulunmalı• Mermer kaplamalı çift kademeli tezgahı bulunmalı, tezgah altı ahşap dolaplar• 1 gözlü eviye ve bataryası olmalı• Servis barda çay kahve makinaları,tezgah altı buzdolabı ve tezgah altı bardak yıkama mainesi bulunmalı• fincan ve bardaklar için yeterli raf ve ayaklı bardaklar için askı bulunmalı• Banket ve organizasyonlar için seyyar podyum bulunmalı• Restoran ile doğrudan bağlantılı kulis alanı planlanmalı• banket masa 180 cm çapında, ayakları metal, ayakları tam katlanabilir, plywood tablalı olmalı• Banket masa 150 cm çapında, ayakları metal, ayakları tam katlanabilir, plywood tablalı olmalı• Banket masa 90*140 cm , ayakları metal, ayakları tam katlanabilir, plywood tablalı olmalı• Tiffany sandalye Metal aksamalı inci beyazı olmalı• Restoran sandalyesi Hafif ,Oturma yüksekliği 45 cm, ahşap ayaklı, deri veya kumaş kaplamalı olmalı• Bistro masa 65 cm çapında 120 cm yükseklikte ahşap tablalı metal ayaklı olmalı	1			1

<ul style="list-style-type: none">• Nikah masa takımı Masası 100x150 cm ahşap dekor ayaklı, lake boyalı, yüksek arkalıklı• sandalyesi yüksek arkalıklı, beyaz boyalı veya beyaz kaplamalı olmalı• Masa örtüsü 330 cm çapında kumaş, kenarları baskılı, beyaz renk olmalı• Masa örtüsü 300 cm çapında kumaş, kenarları baskılı, beyaz renk olmalı• Masa örtüsü 150*200 cm kumaş, kenarları baskılı, beyaz renk olmalı• Masa örtüsü 140*180 cm kumaş, kenarları baskılı, beyaz renk olmalı• Molton 200 cm çapında emici ve kalın kumaştan, kenarları ip büzgülü olmalı• Molton 170 cm çapında emici ve kalın kumaştan, kenarları ip büzgülü olmalı• Molton 100*150 cm emici ve kalın kumaştan, kenarları ip büzgülü olmalı• Molton 90*130 cm emici ve kalın kumaştan, kenarları ip büzgülü olmalı• Kapak örtü 200 cm çapında emici kumaştan, kenarları baskılı, açık renk olmalı• Kapak örtü 170 cm çapında emici kumaştan, kenarları baskılı, açık renk olmalı• Kapak örtü 100*150 cm emici kumaştan, kenarları baskılı, açık renk olmalı• Kapak örtü 90*130 cm emici kumaştan, kenarları baskılı, açık renk olmalı• Servis peçetesi 45x45 cm pamuklu kumaştan, kenarları baskılı, beyaz renk olmalı• Ecza dolabı Kilitli, raflı ve camlı olmalı back round da olmalı• Açık büfe yemek servis ünitesi Elektrostatik boyalı, üst tabla mermer, dekor malzeme MDF, 545x90x90 cm sıcak kısım indüksiyon ısıtmalı, ekmek rafı dâhil, ekmek kesme ünitesi dahil, ısıtıcılı kase ve tabak kartuşu dâhil, olmalı• Açık büfe yemek servis ünitesi Elektrostatik boyalı, üst tabla mermer, dekor malzeme MDF, 90x70x90 cm sıcak kısım indüksiyon ısıtmalı, ısıtıcılı kase ve tabak kartuşu dâhil olmalı• Soğuk servis ünitesi Elektro statik boyalı, soğutmalı üst tabla mermer, dekor malzeme MDF, 200x90x90 cm nötr tabak kartuşu dâhil olmalı• Soğuk servis ünitesi nötr Elektro statik boyalı, üst tabla mermer, dekor malzeme MDF, 200x90x90 cm nötr tabak kartuşu dâhil olmalı• İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalı• Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı,• Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına				
---	--	--	--	--

Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı • Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı				
TOPLAM				

UYGULAMA OTELİ MUTFAK BÖLÜMÜ

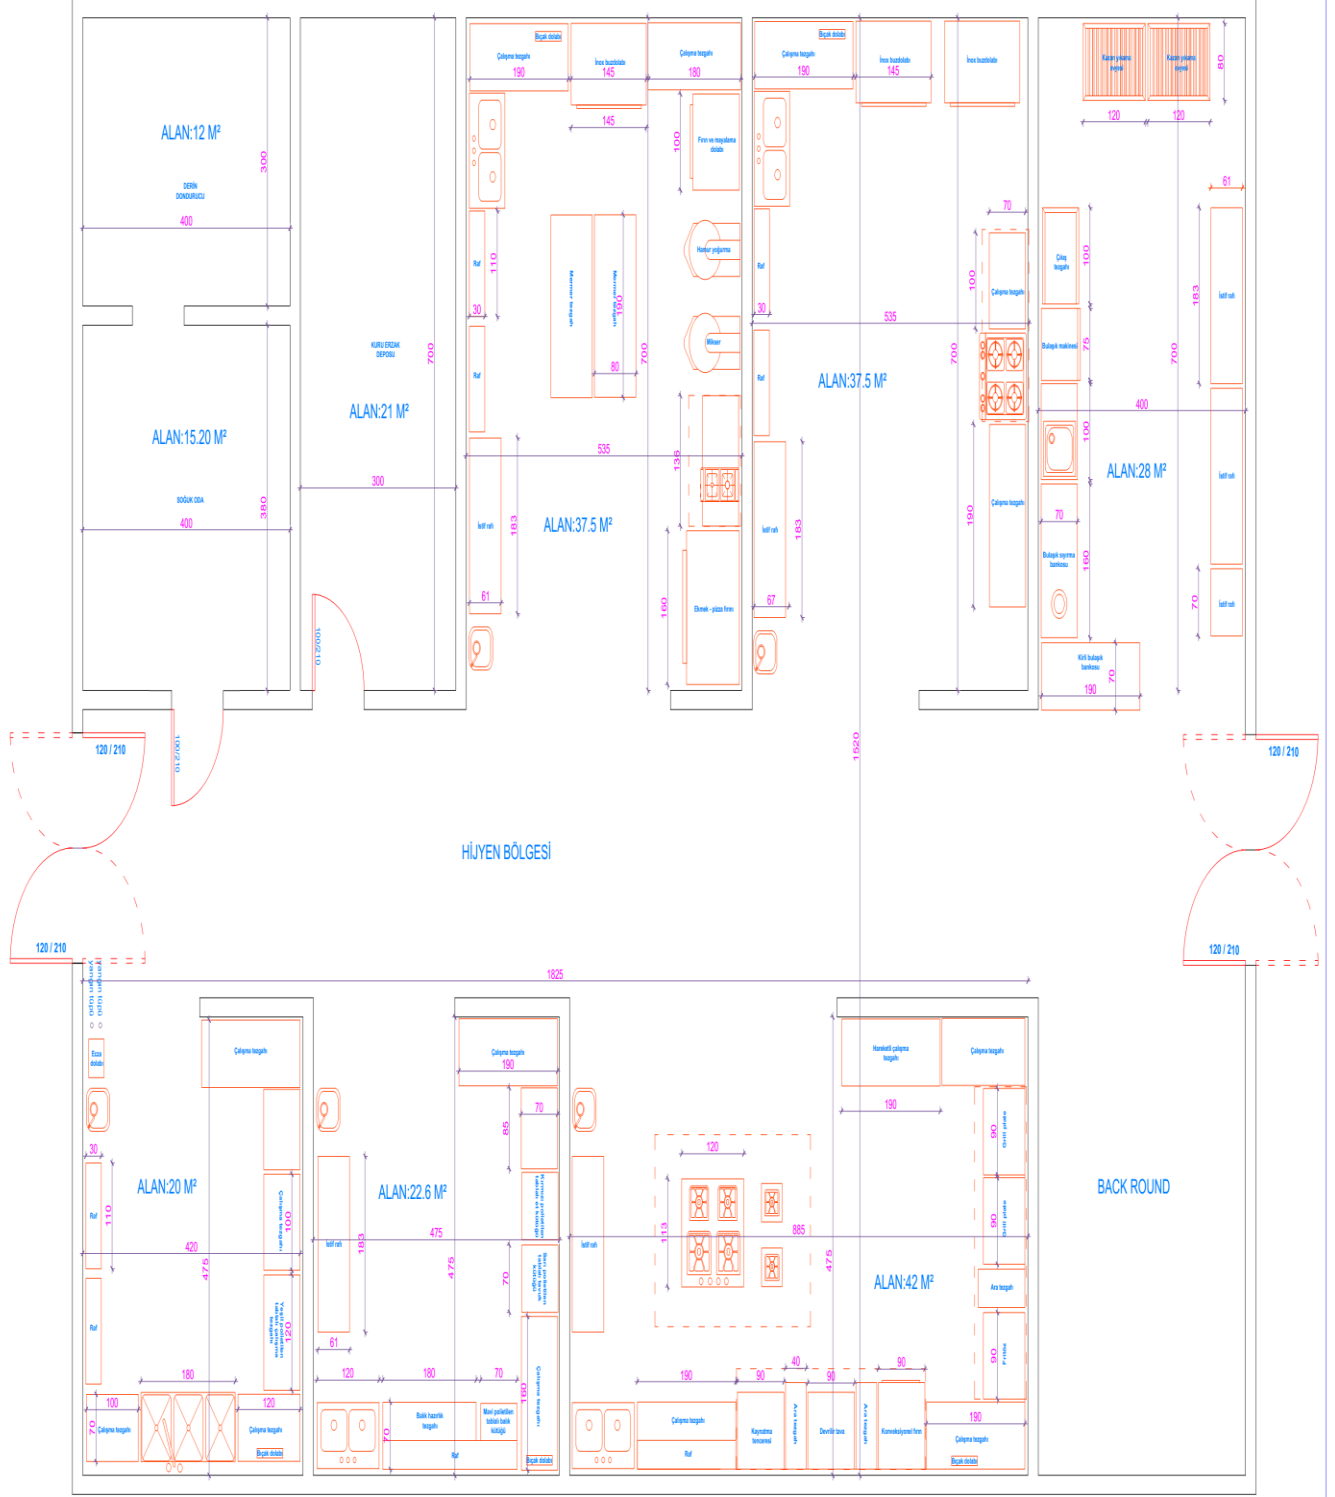

Tablo :1 Restaurant ve Kahvaltı Salonu

Sıra No	Taşınrın Adı	Adedi
1	Banket Masa 180 cm yuvarlak	20
2	Banket Masa 150 cm yuvarlak	20
3	Banket Masa 90*140	20
4	Yemek Masası 80*120	60
5	Tiffany Sandalye	100
6	Restoran Sandalyesi	240
7	Bistro Masa	20
8	Nikah Takımı	1
9	Servis bar bankosu	1
10	Buz makinesi	1
11	Bardak yıkama makinesi 500/saat	1
12	Tezgah altı buz dolabı	1
13	Yemek Servis Ünitesi çorbalıklı tabak kartuşlu	1
14	Yemek Servis Ünitesi tabak kartuşlu	1
15	Soğuk Servis Ünitesi	2
16	Nötr Servis Ünitesi	2
17	Ecza Dolabı	1
18	Yangın Dolabı	1.
19	Dış mekan masası	20
20	Dış mekan sandalyesi	80
21	Yangın Söndürme Cihazı	2

KONAKLAMA ORTAK ALANI

Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M ²	Toplam M ²
SUİT ODA <ul style="list-style-type: none">• Odalar balkonlu olmalı, balkon kapısı çift kanat sürgülü ve kapı açıldığında iklimlendirme sistemi devre dışı kalmalı• Balkonda sehpa ve sandalye olmalı• Çift kişilik baza kumaş veya deri kaplı olmalı• Yatakbaşığı duvara monteli tüm duvar boyu ahşap olmalı• Baza ayaklarının yerden yüksekliğı altını temizlemeye uygun yükseklikte olmalı (15 cm)• Komidin ahşap olmalı (42*42cm)• Berjer Koltuk kumaş kaplı olmalı• Makyaj masası kapaklı, çekmeceli, mini bar dolaplı	3	2	40,2	120,6

<ul style="list-style-type: none">olmalı• Makyaj masası aynası kenarları bizuteli veya çerçeveli olmalı• Puf kumaş kaplı olmalı• Bagaj sehпасı ahşap olmalı,• Elbise dolabı genişliği en az 120 cm, ahşap, kapaklı olmalı• Oturma grubu biri yatak olabilen üçlü, ikisi tekli koltuk olmalı• Sehpalar ahşap olmalı,• Çalışma masası ahşap olmalı,• Duvarlarda tablolar olmalı• Mini bar Absorbe sistemli, blok kapılı olmalı,• Televizyon LCD,70 ekran, USB girişli duvara monteli olmalı• Oda kapı kartları elektronik kartlı olmalı, bu enerji saver sistem olmalı sadece minibar devre dışına çıkmamalı• Telsiz telefon olmalı• Doğal ışıklı aplik olmalı• Dogal ışıklı, metal ayaklı aydınlatma aracı olmalı• Masa lambası gözü yormayan ışık olmalı• Zaman ayarlı ve nemlendirmeli olmalı (klima)• Dolap kasası kolay programlanabilir, çelik gövdeli, dijital şifreli olmalı• Çay kahve makinesi elektrikli güvenilir olmalı• Porselen vazo olmalı• Dilsiz Uşak ahşap olmalı• Duşakabin Seffaf cam aliminyum çerçeveli olmalı• Banyo dolabı Ahsap kapaklı, üzeri su geçirmeyen kaplamalı olmalı• Ayna LED'li, mafsallı büyük boy olmalı• 1350W duvara monteli olmalı• Çift kişilik yatak ortopedik olmalı• Alez Su geçirmez olmalı• Kumaş ve dekorasyona uygun olmalı• Perde düz tül olmalı• Halı 800 gr/m2 5.5mm kalınlıkta antistatik,antibakteriyel, antialerjenik, dekorasyona uygun olmalı• Çift kişilik kolay temizlenebilen, astarlı dekorasyona uygun olmalı• Yatak Şalı Kolay temizlenmeli ve uyumlu olmalı• Yatak takımı Beyaz çift kişilik, pamuklu-saten yollu 83 tel olmalı• Yastık alezi kapitone pamuklu olmalı• Yastık mikrofiber silikon, 50x70 cm olmalı• Pike Karo kapitone, 30/2 ring iplik olmalı• Yorgan Mikrofiber olmalı• Bornoz Optik beyaz, bukle, 380 gr/m² olmalı• Küçük Optik beyaz 30x50 16/1 ring iplik, 75g olmalı havlu				
---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Ayak havlu Optik beyaz, 300 g olmalı • Makyaj Traş Havlusu Optik beyaz, 30x30 16/1 ring iplik, 60 g olmalı • Seccade Kibleyi gösteren tespihli set olmalı • Mini sabun 15 g, tek renk ve baskılı kutulu olmalı • Banyo köpüğü 25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalı • Şampuan 25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalı • Vücut losyonu 25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalı • Saç kremi 25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalı • Duş bonesi Tek renk ve logo baskılı olmalı • Makyaj pamuğu tek renk ve logo baskılı olmalı • Kulak Temizleme Çubuğu tek renk ve logo baskılı olmalı • Dikiş seti tek renk ve logo baskılı olmalı • Törpü tek renk ve logo baskılı olmalı • Tarak tek renk ve logo baskılı olmalı • Dikiş seti tek renk ve logo baskılı olmalı • Traş seti tek renk ve logo baskılı olmalı • Diş seti tek renk ve logo baskılı olmalı • Kibrit tek renk ve logo baskılı olmalı • Terlik tek renk ve logo baskılı olmalı • Hijyen poşeti tek renk ve logo baskılı olmalı • Çamaşır poşeti tek renk ve logo baskılı olmalı • Klozet bandı tek renk ve logo baskılı olmalı • Ayakkabı cila süngeri tek renk ve logo baskılı olmalı • Ayakkabı çekeceği tek renk ve logo baskılı olmalı • Ayakkabı bezi tek renk ve logo baskılı olmalı • Bardak altlığı tek renk ve logo baskılı olmalı • Bardak kapağı tek renk ve logo baskılı olmalı • Kapaklı Oda Sümeni Deri olmalı • Tükenmez Kalem Tek renk, logo baskılı olmalı • Aydınlatma Sistemi Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.) • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı • Yasak işareti, Uyarı işareti , Emredici işaret , Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı 				
<p>STANDART ODA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odalar balkonlu olmalı, balkon kapısı çift kanat sürgülü ve kapı açıldığında iklimlendirme sistemi devre dışı kalmalı • Balkonda sehpa ve sandalye olmalı • Baza ayaklarının yerden yüksekliği altını temizlemeye uygun yükseklikte olmalı (15 cm) • Yatakbaşı duvara monteli tüm duvar boyu ahşap olmalı 	56	2	30	1680

<ul style="list-style-type: none">• Komidin ahşap yatak başı ile uyumlu olmalı (42*42) cm• Berjer koltuk ergonomik dekorasyonla uyumlu olmalı• Makyaj Masası Kapaklı, çekmeceli, mini bar dolaplı olmalı• Makyaj masası aynası Kenarları bizuteli veya çerçeveli olmalı• Puf kumaş kaplı olmalı• Duvarlarda tablolar olmalı• Bagaj Sehpa ahşap olmalı• Gardrop Geniřlięi en az 120 cm ve ahşap olmalı• Küçük Sehpa ahşap olmalı• Oda kapı kartları elektronik kartlı olmalı, bu enerji saver sistem olmalı sadece minibar devre dışına çıkmamalı• Mini Bar absorbe sistemli, blok kapılı olmalı• Televizyon LCD,70 ekran, USB giriřli olmalı• TelefonTelsiz olmalı• Aplik Soft ışıklı olmalı• Ayaklı Aydınlatma Aracı Beyaz ışıklı olmalı.• Havalandırma Ünitesi/Klima Oda nemlendiricili ve güçlü olmalı• Dolap Kasası Kullanışı kolay, güvenilir, dijital şifreli olmalı.• Çay/Kahve Makinesi Elektrikli güvenilir olmalı.• Vazo Porselen olmalı çiçek canlı olmalı.• Bardak Ayaklı su bardağı olmalı.• Çay Fincanı/Kaşıęı) Porselen altlıklı takım olmalı.• Dilsiz Uşak Ahşap olmalı.• Duşakabin Seffaf cam aliminyum çerçeveli olmalı• Havlu Askısı Metal çift kancalı olmalı.• Çöp Kovası Metal ve ayak pedallı olmalı.• Tuvalet Fırçası Seti Duvara takılmaya uygun, kapaklı, paslanmaz çelik olmalı• Kâğıtlık Tuvalet için kapaklı, paslanmaz çelik olmalı• Banyo Dolabı Ahsap kapaklı, üzeri su geçirmeyen kaplamalı olmalı.• Ayna LED'li, mafsallı, büyük boy olmalı.• Destekli Raf Havluluk Banyo içi çelik duvara monteli olmalı.• Duş İçi Köşe Süngerlik 15x15 ölçülerinde olmalı.• Sabunluk Metal gözenekli olmalı.• Diş Fırçalık PVC, beyaz renkli olmalı.• Saç Kurutma Makinesi 1350 W beyaz olmalı.• Karşılama tepsisi ahşap/bölmeli olmalı• Tek Kişilik Yatak ortopedik olmalı.• Çift KişilikAlez su geçirmez olmalı• Tek KişilikAlez su geçirmez olmalı.• Perde Kumaş ve dekorasyona uygun olmalı.• Tül düz tül olmalı.• Jaluzi 25 mm kalınlığında ve beyaz olmalı.• Halı 800 g/m² 5.5 mm kalınlıkta, antistatik,				
---	--	--	--	--


<ul style="list-style-type: none">antibakteriyel antialerjenik dekorasyona uygun olmalı.• Tek Kişilik Yatak Örtüsü Kolay temizlenebilen, astarlı, dekorasyona uygun olmalı• Çift Kişilik Yatak Örtüsü Kolay temizlenebilen, astarlı, dekorasyona uygun olmalı• Yatak Şalı kolay temizlenmeli uyumlu olmalı.• Tek Kişilik Yatak Takımı beyaz tek kişilik, pamuklu-saten yollu 83 tel olmalı.• Çift Kişilik Yatak Takımı beyaz çift kişilik, pamuklu-saten yollu 83 tel olmalı.• Yastık Koruyucu (Alezi) kapitone pamuklu olmalı.• Yastık Mikrofiber silikon 50x70 cm olmalı.• Pike Karo kapitone, 30/2 ring iplik olmalı.• Yorgan Mikrofiber olmalı.• Büyük boy havlu optik beyaz olmalı.• Küçük Havlu optik beyaz, 30x50 16/1 ring iplik, 75 g olmalı.• Ayak Havlusu Optik beyaz, 300 g olmalı.• Makyaj/Tıraş Havlusu Optik beyaz, 30x30 16/1 ring iplik, 60 g olmalı.• Seccade Kibleyi gösteren tespihli set olmalı• Mini sabun 15 g, tek renk ve baskılı kutulu olmalı• Banyo köpüğü 25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalı• Şampuan 25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalı• Vücut losyonu 25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalı• Saç kremi 25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalı• Duş bonesi Tek renk ve logo baskılı olmalı• Makyaj pamuğu tek renk ve logo baskılı olmalı• Kulak Temizleme Çubuğu tek renk ve logo baskılı olmalı• Dikiş seti tek renk ve logo baskılı olmalı• Törpü tek renk ve logo baskılı olmalı• Tarak tek renk ve logo baskılı olmalı• Dikiş seti tek renk ve logo baskılı olmalı• Tıraş seti tek renk ve logo baskılı olmalı• Diş seti tek renk ve logo baskılı olmalı• Kibrit tek renk ve logo baskılı olmalı• Terlik tek renk ve logo baskılı olmalı• Hijyen poşeti tek renk ve logo baskılı olmalı• Çamaşır poşeti tek renk ve logo baskılı olmalı• Klozet bandı tek renk ve logo baskılı olmalı• Ayakkabı cila süngeri tek renk ve logo baskılı olmalı• Ayakkabı çekeceği tek renk ve logo baskılı olmalı• Ayakkabı bezi tek renk ve logo baskılı olmalı• Bardak altlığı tek renk ve logo baskılı olmalı• Bardak kapağı tek renk ve logo baskılı olmalı• Aydınlatma Sistemi Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)• Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı• Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına				
--	--	--	--	--

<p>Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yasak işareti, Uyarı işareti , Emredici işaret , Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı 				
<p>ENGELLİ ODASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odalar balkonlu olmalı, balkon kapısı çift kanat sürgülü ve kapı açıldığında iklimlendirme sistemi devre dışı kalmalı • Balkonda sehpa ve sandalye olmalı • Çift Kişilik Baza Suit odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Baza ayaklarının yerden yüksekliği altını temizlemeye uygun yükseklikte olmalı (15 cm) • Çift Kişilik Yatakbaşı Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Odada kapı genişlikleri 1 metre olmalı • Komidin Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Berjer Koltuk Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Makyaj Masası Mini Bar Dolaplı Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Makyaj Masası Aynası Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Puf Suit odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Duvarlarda tablolar olmalı • Bagaj Sehpa Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Gardrop Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Oda kapı kartları elektronik kartlı olmalı, bu enerji saver sistem olmalı sadece minibar devre dışına çıkmamalı • Mini Bar Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Televizyon Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Telefon Siyah boyalı, şerit kısmı kırmızı, birbirine eklenebilir özellikte olmalı. • Aplik Protokol bariyeri, şeritleri kırmızı kadife kaplı olmalı. • Ayaklı Aydınlatma Aracı Led ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalı. • Müzik Yayın Cihazı Led ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalı. • Havalandırma Ünitesi/klima Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı. • Dijital şifreli dolap kasası Standart odanın özelliklerine 	1	2	30	30

<ul style="list-style-type: none">ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Çay kahve makinası Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Vazo/çiçek Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı• Bardak Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Çay Fincanı/Kaşığı) Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Dilsiz Uşak Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Duş Kabini Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı, duş alanına girişte yükselti olmamalı• Havlu Askısı Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Çöp Kovası Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Tuvalet Fırçası Seti Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Tuvalet Kağıtlığı Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Banyo Dolabı Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Ayna Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Destekli raf havluluk Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Duş içi köşe süngerlik Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Sabunluk Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Diş fırçalık Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Saç Kurutma Makinası Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Karşılama tepsisi Standart odanın özelliklerine ek olarak donanımı engellilere uygun olmalı.• Çift kişilik yatak Standart odanın özelliklerine ek olarak engellilere uygun olmalı• Alez Su geçirmez olmalı• Perde Kumaş ve dekorasyona uygun olmalı• Tül Düz tül olmalı• Jaluzi Dayanıklı iyi kalitede olmalı• Halı 800 gr/m² 5.5mm kalınlıkta antistatik,antibakteriyel, antialerjenik , dekorasyona uygun olmalı• Yatak örtüsü kolay temizlenebilen,astarlı dekorasyona uygunolmalı• Yatak şalı kolay temizlenmeli uyumlu olmalı• Yatak Takımı beyaz çift kişilik, pamuklu-saten yollu 83 tel olmalı• Yastık alezi kapitone pamuklu olmalıdır.				
---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Yastık Mikrofiber silikon 50x70 cm.olmalı • Pike Karo kapitone 30/2 ring iplik olmalı • Yorgan Mikrofiber olmalı • Bornoz Optik beyaz bukle 380 gr/m2 olmalı • Küçük Havlu Optikbeyaz 30x50 16/1 ring iplik 75grolmalı • Ayak Havlusu Optikbeyaz 300 grolmalı • Makyaj/traş Havlusu Optikbeyaz 30x30 16/1 ring iplik 60grolmalı • Seccade Kibleyi gösteren tespihli olmalı. • Mini Sabun 15 gr tek renk baskılı kutulu olmalı • Banyo Köpüğü 25 ml tek renk logo baskılı olmalı • Şampuan 25 ml tek renk logo baskılı olmalı • Vücut Losyonu 25 ml tek renk logo baskılı olmalı • Saç Kremi 25 ml tek renk logo baskılı olmalı • Duş Bonesi Tek renk logo baskılı olmalı • Makyaj Pamuğu Tek renk logo baskılı olmalı • Kulak Temizleme Çubuğu Tek renk logo baskılı olmalı • Dikiş Seti Tek renk logo baskılı olmalı • Törpü Tek renk logo baskılı olmalı • Tarak Tek renk logo baskılı olmalı • Traş Seti Tek renk logo baskılı olmalı • Diş Seti Tek renk logo baskılı olmalı • Kibrit 10/14 çöplüolmalı • Terlik Çift kat havlu terlikolmalı • Hijyen Poşeti Tek renk logo baskılı olmalı • Çamaşır Poşeti Tek renk logo baskılı olmalı • Klozet Bandı Tek renk logo baskılı olmalı • Ayakkabı Cila Süngeri Tek renk logo baskılı olmalı • Ayakkabı Çekeceği Tek renk logo baskılı olmalı • Ayakkabı Bezi Tek renk logo baskılı olmalı • Bardak Altlığı Tek renk logo baskılı olmalı • Bardak Kapağı Tek renk logo baskılı olmalı. • Tükenmez Kalem tek renk logo baskılı olmalı. • Açılı Tutunma Barı Duvara sabitlenmiş, 60 cm uzunluğunda, paslanmaz çelikten ve 32x1,5 mm ölçülerinde L şeklinde olmalı • Aydınlatma Sistemi (LED) İhtiyaca göre artırılabilir/azaltılabilir olmalı • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı • Yasak işareti, Uyarı işareti , Emredici işaret , Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı 				
TOPLAM				1830,6

UYGULAMA OTELİ SUİT ODA

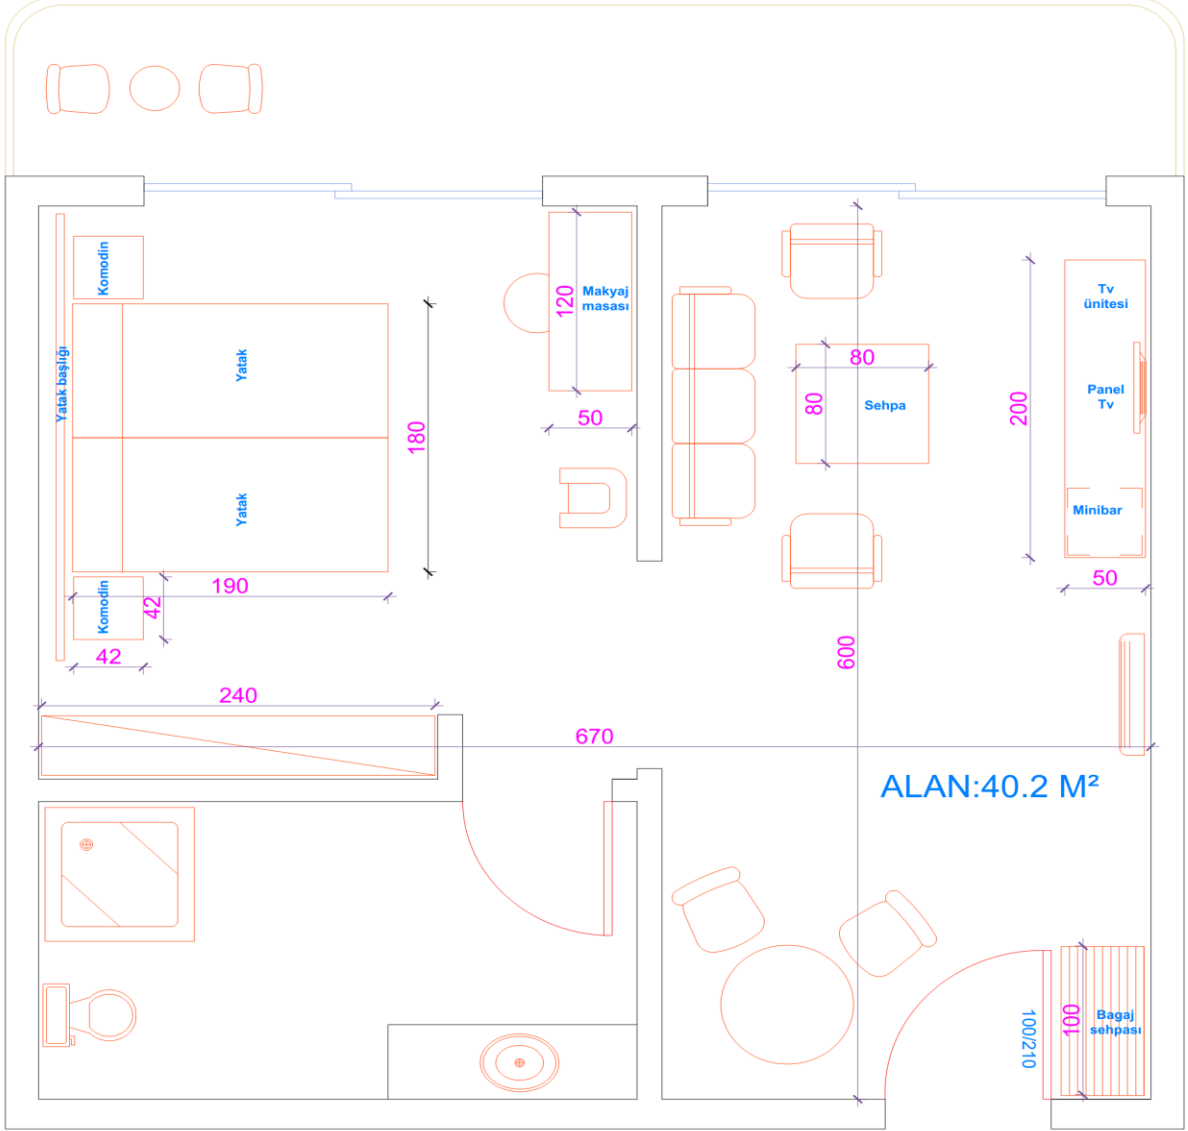

Tablo1: Suit Oda Donatım Listesi

S.N	Taşımanın Adı	Adedi
1	Çift kişilik baza	1
2	Komidin	2
3	Berjer Koltuk	2
4	Makyaj Masası	1
5	Makyaj Masası Aynası	1
6	Puf	1
7	Bagaj Sehpaı	1
8	Elbise Dolabı	1
9	Oturma Gurubu	2
10	Orta Sehpa	2
11	Küçük Sehpa	1
12	Çalışma Masası	1
13	Mini Bar	1
14	Televizyon	1
15	Ayaklı Aydınlatma Aracı	2
16	Havalandırma Ünitesi/Klima	1
17	Çay/Kahve Makinesi	1
18	Banyo dolabı	1
19	Dilsiz Uşak	1
20	Banyo Dolabı	1

Tablo 2: Standart Oda Donatım Listesi

S.N	Taşımanın Adı	Adedi
1	Tek kişilik baza	2
2	Komidin	2
3	Berjer Koltuk	2
4	Makyaj Masası	1
5	Makyaj Masası Aynası	1
6	Puf	1
7	Bagaj Sehpa	1
8	Gardrop	1
9	Küçük Sehpa	1
10	Mini Bar	1
11	Televizyon	1
12	Ayaklı Aydınlatma Aracı	2
13	Havalandırma Ünitesi/Klima	1
14	Çay/Kahve Makinesi	1
15	Banyo Dolabı	1

UYGULAMA OTELİ ENGELLİ ODASI



Tablo 3: Engelli Oda Donatım Listesi

S.N	Taşımanın Adı	Adedi
1	Çift Kişilik Baza	1
2	Komidin	2
3	Berjer Koltuk	2
4	Makyaj Masası Mini Bar Dolaplı	1
5	Makyaj Masası Aynası	1
6	Puf	1
7	Bagaj Sehpa	1
8	Gardrop	1
13	Mini Bar	1
14	Televizyon	1
15	Ayaklı Aydınlatma Aracı	2
16	Masa Lambası	1
17	Havalandırma Ünitesi/klima	1
18	Banyo Dolabı	1
19	Açılı Tutunma Barı	1




Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M ²	Toplam M ²
5. KAT ARA KORİDORLAR MEYDAN <ul style="list-style-type: none">• Koltuk Takımı Ergonomik, dekorasyona uygun, kolay temizlenebilen, ahşap, kumaş kaplı olmalı.• Bu alan asansör yakınında oluşturulmalı,• Koridor ve merdivelerde Fotoselli aydınlatma olmalı,• Koridor ve merdivenlerde acil çıkış yönlendirme levhaları olmalı• Orta Sehpa Ahşap olmalı.• Köşe Sehpa Ahşap olmalı.• Canlı Çiçek İç mekâna uygun olmalı.• Halı 800 g/m², 5.5 mm kalınlıkta antistatik, antibakteriyel, antialerjenik, dekorasyona uygun olmalı.• Bilgilendirme Yönlendirme Panoları Taşınabilir olmalı.• Aydınlatma Ünitesi Otelin dekorasyonuna uygun duvar aplikleri ile uyumlu olmalı.• Priz Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)• Aydınlatma Sistemi LED, ihtiyaca göre arttırılabilir/azaltılabilir olmalı.• Engelli Uyarı Levhası Fosforlu, yön gösteren şekilde olmalı.• Kaydırmaz Zemin Bandı Zeminin tamamını kaplayacak şekilde, 25mmx18m ölçülerinde olmalı.• Yangın Dolabı Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprej lans, TS.	1		40	40

<p>EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. • Her katta yangın merdivenine çıkış için panik butonlu yangına dayanıklı kapı bulunmalı. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı • Yasak işareti, Uyarı işareti , Emredici işaret , Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı 				
<p>KAT OFİSİ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pano mantar üzeri kumaş kaplı olmalı. • Kat ofisleri Servis Asansörüne bağlantılı olmalı • Her katta kat ofisi olmalı • Çöp Kutusu metal ayak pedallı olmalı. • Eczacı Dolabı kilitli, raflı ve camlı olmalı. • Priz topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.) • Aydınlatma Sistemi LED, ihtiyaca göre artırılabilir/azaltılabilir olmalı. • İstif Rafı 200x180 MDF olmalı. • Temizlik Gereçleri Dolabı "Siyah boyalı, şerit kısmı kırmızı, birbirine eklenebilir • özellikte olmalı." • Çalışma Masası Protokol bariyeri, şeritleri kırmızı kadife kaplı olmalı. • Kat Arabası LED ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalı. • Çift Kovalı Presli Genel Alan Temizlik Arabası LED ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalı. • Cam Temizleme Araçları Takımı Metal cam sil,cam kazıma aparatı, cam peluş aparatı, süngerli cam sil,cam peluş mobu,cam jileti, teleskobik uç bulunmalıdır. • Düşme Koruyucusu KKD Yönetmeliği'ne uygun, bel tipi emniyet kemeri olmalı. • Çöp Ayırma Ünitesi 3 ayrı iç kovalı, kilitli kapak olmalı. • Kuru Tip Vakum Makinesi Otel tipi, sağlam gövde, yüksek emiş gücü olmalı. • Cila Makinesi ergonomik ve kilit sistemli olmalı. • Yer Temizleme Araç Gurubu lastikli paspas,sert fırça, yumuşak fırça, nemli moplar olmalı. • Halı Yıkama Süpürgesi Otel tipi sağlam gövde, 	1		16	16

<p>yüksek emiş gücü ve baharlı olmalı.</p> <ul style="list-style-type: none">• Çamaşır Askısı paslanmaz olmalı.• Çamaşır Toplama Arabası "Kirli Çamaşır için 3'lü torbalı olmalı.• Çamaşır Servis Arabası Temiz için ergonomik olmalı.• Temizlik Kutusu Plastik bölmeli olmalı.• Telefon Telsiz olmalı.• Katlanır Yatak Güvenlikli ve ergonomik olmalı.• Zemin Temizleme Otomatı Vakum gücü yüksek olmalı.• Halı Yıkama Makinesi Vakum gücü yüksek, 30/30 l temiz-kirli su kapasiteli olmalı.• Bebek Karyolası Güvenli olmalı• Bebek Yatağı Antialerjik ortopedik olmalı.• Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği, onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalı.• Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı.• Ecza Dolabı Duvara monte edilebilir, kapaklı, en az dört raflı ve 60*50*20 cm boyutunda olmalı.• Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalı.• Atel Kırıklara ilk müdahalede kullanılan malzemeler, şişme kol, bacak ateli olmalı.• Ayakkabı İş ayakkabısı, kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalı.• Aydınlatma Sistemi (LED) İhtiyaca göre artırılabilir/azaltılabilir olmalı.• Bone 100 adet içerecek kutularda olmalı.• Antiseptik Solüsyon El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalı.• Dezenfektan Solüsyon Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalı.• Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalı.• Ecza Dolabı Kilitli, raflı ve camlı olmalı.• El ve Cilt Dezenfektanı 1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalı.• Eldiven Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal				
---	--	--	--	--

<p>maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalı. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Eldiven Standart iş eldiveni (100'lü) olmalı.• Etiketleme Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.• Galoş Pakette 1000 adet olmalı.• Göz Duşu Solüsyonu Yabancı maddelerin dışarı atılmasını, toz, kir, metal ve ahşap parçacıkların yapışmasının engeller nitelikte olmalı.• Göz Duşu Göz – yüz duşu paslanmaz çelik ve el kumandalı olmalı.• Merdiven Platform Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalıdır.• Önlük İş önlüğü, iş önlüğü olmalı.• Priz Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)• Takım Çantası Kesici, delici, yanıcı, yakıcı vb. malzemelerin muhafazası için olmalı.• Yalıtılmış Kurtarma Çubuğu Tehlikeli alandan zarar görmüş kişileri güvenli alana çekmeye yarayan neme, rutubete ve suya karşı kuvvetlendirilmiş ve güçlendirilmiş yapıda olmalı.• Yangın Söndürme Battaniyesi Yangın başlarken önleme amacına uygun olmalı.• Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı• Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı• Yasak işareti, Uyarı işareti , Emredici işaret , Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı				
---	--	--	--	--

KAT OFİSİ, ÇALIŞMA ODASI VE TEMİZ ÇAMAŞIR ODASI

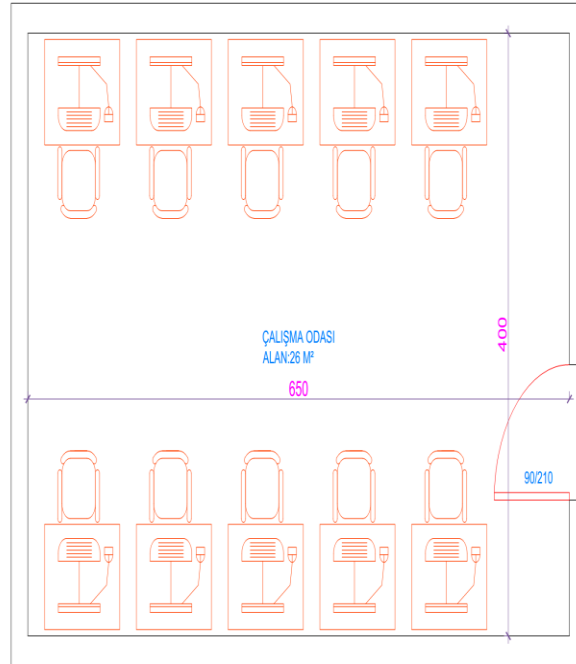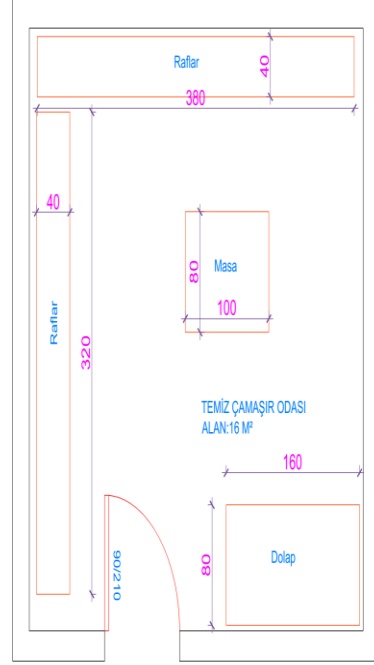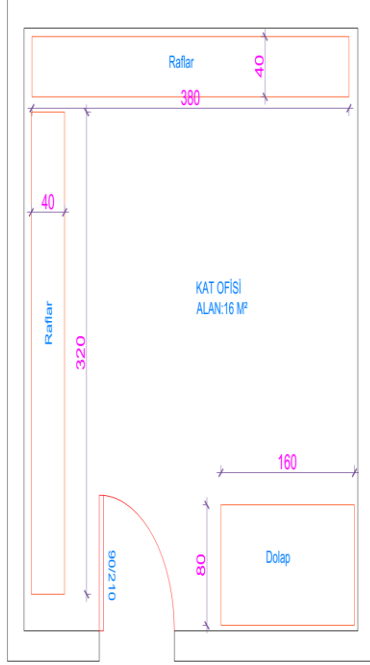

Tablo 4: Kat Ara Koridor Meydan Donatım Listesi

S.N.	Taşıdır Adı	Adet
1	Orta Sehpa	1
2	Köşe Sehpa	1
3	Yangın Dolabı	1
4	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 5: Kat Ofisi Donatım Listesi


S.N.	Taşıdır Adı	Adet
1	Dosya Dolabı	1
2	Kişisel Dolap	1
3	Koltuk	1
4	Masa	1
5	Masaüstü Bilgisayar	
6	Misafir Koltuđu	1
7	Sehpa	1
8	Yazıcı	1
9	Ecza Dolabı	1
10	İstif Rafı	1
11	Temizlik gereçleri rafı	1
12	Çalışma masası	1
13	Çift kovalı presli genel alan temizlik arabası	1
14	Kuru Tip Vakum Makinesi	1
15	Cila Makinesi	1
16	Yer Temizleme Araç Gurubu	1
17	Halı Yıkama Süpürgesi	1
18	Çamaşır Toplama Arabası	1
19	Çamaşır Servis Arabası	1
20	Temizlik Kutusu	1
21	Katlanır Yatak	1
22	Zemin Temizleme Otomatı	1
23	Halı Yıkama Makinesi	1
24	Bebek Karyolası	1
25	Yangın Söndürme Cihazı	1

Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M ²	Toplam M ²
ORTAK ALAN KÜTÜPHANE <ul style="list-style-type: none">Ahşap Kütüphane Rafı ahşap olmalı.Koltuk Deri -ahşap olmalı.Sehpa ahşap olmalı.Çalışma Masası Ahşap olmalı.Köşe Lambası (lambader) doğal aydınlatma olmalı.Gazetelik/Dergilik hşap olmalı.	1		16	16

<ul style="list-style-type: none"> • Priz topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.) • Çöp kutusu kapaklı paslanmaz çelik ayak pedallı olmalı • Aydınlatma Sistemi ihtiyaca göre arttırılabilir/azaltılabilir olmalı. • Yangın Söndürme Cihazı binaların yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı • Yasak işareti, Uyarı işareti , Emredici işaret , Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Aydınlatma 500 Lm/m2 olmalı 				
<p>ÇALIŞMA ODASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalı. • Bilgisayar Sandalyesi Ergonomik olmalı. • Telefon Telsiz olmalı. • Çalışma Masası "Bilgisayara uygun, ahşap ve çekmeceli olmalı." • Bilgisayar Koltuğu Kolçaklı, sabit, metal gövdeli kumaş kaplamalı olmalı. • Tablo "Ahsap çerçevesi, yağlı boya olmalı." • Masa Lambası beyaz ışıklı gözü yormayan olmalı. • Yazıcı lazer yazıcı olmalı. • Priz Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.) • Çöp Kovası kapaklı paslanmaz çelik ayak pedallı olmalı. • Aydınlatma Sistemi Led aydınlatma,İhtiyaca göre arttırılabilir/azaltılabilir olmalı. • Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı 	1		16	16

Yasak işareti, Uyarı işareti , Emredici işaret , Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı				
<p>TOPLANTI SALONU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otel binası içerisinde oda bölümleri ile direkt bağlantısı olmayan toplantı seminer kurs ve gösteriler için uygun şekilde ses yalıtımı ve oturma düzeni, aydınlatması yapılmış aynı zamanda bağımsız girişi kulis ve sahne alanları olmalı • Konuşmacı kürsüsü bulunmalı • Sahne perdesi motorlu, ses ve ışık, simültane tercüme için ayrı bir kontrol dairesi olmalı • Ses ve görüntü sistemleri bulunmalı • Sabit Ses sistemi bulunmalı ayrıca taşınabilir ses sistemi de bulunmalı • Girişinde vestiyer bulunmalı ilişkili lavabo ve tuvaletler olmalı • Girişinde kokteyller ve bekleme için fuaye alanı bulunmalı • Sandalyeleri sabit olmayıp salon çok amaçlı olarak kullanılabilmeli • Salonunda ayraç olarak kullanılacak seperatör paravanlar olmalı • Acil çıkış kapısı ve işaretleri olmalı • İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalı • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı • Yasak işareti, Uyarı işareti , Emredici işaret , Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı 	1			650,40
TOPLAM				682,40

UYGULAMA OTELİ KONFERANS SALONU

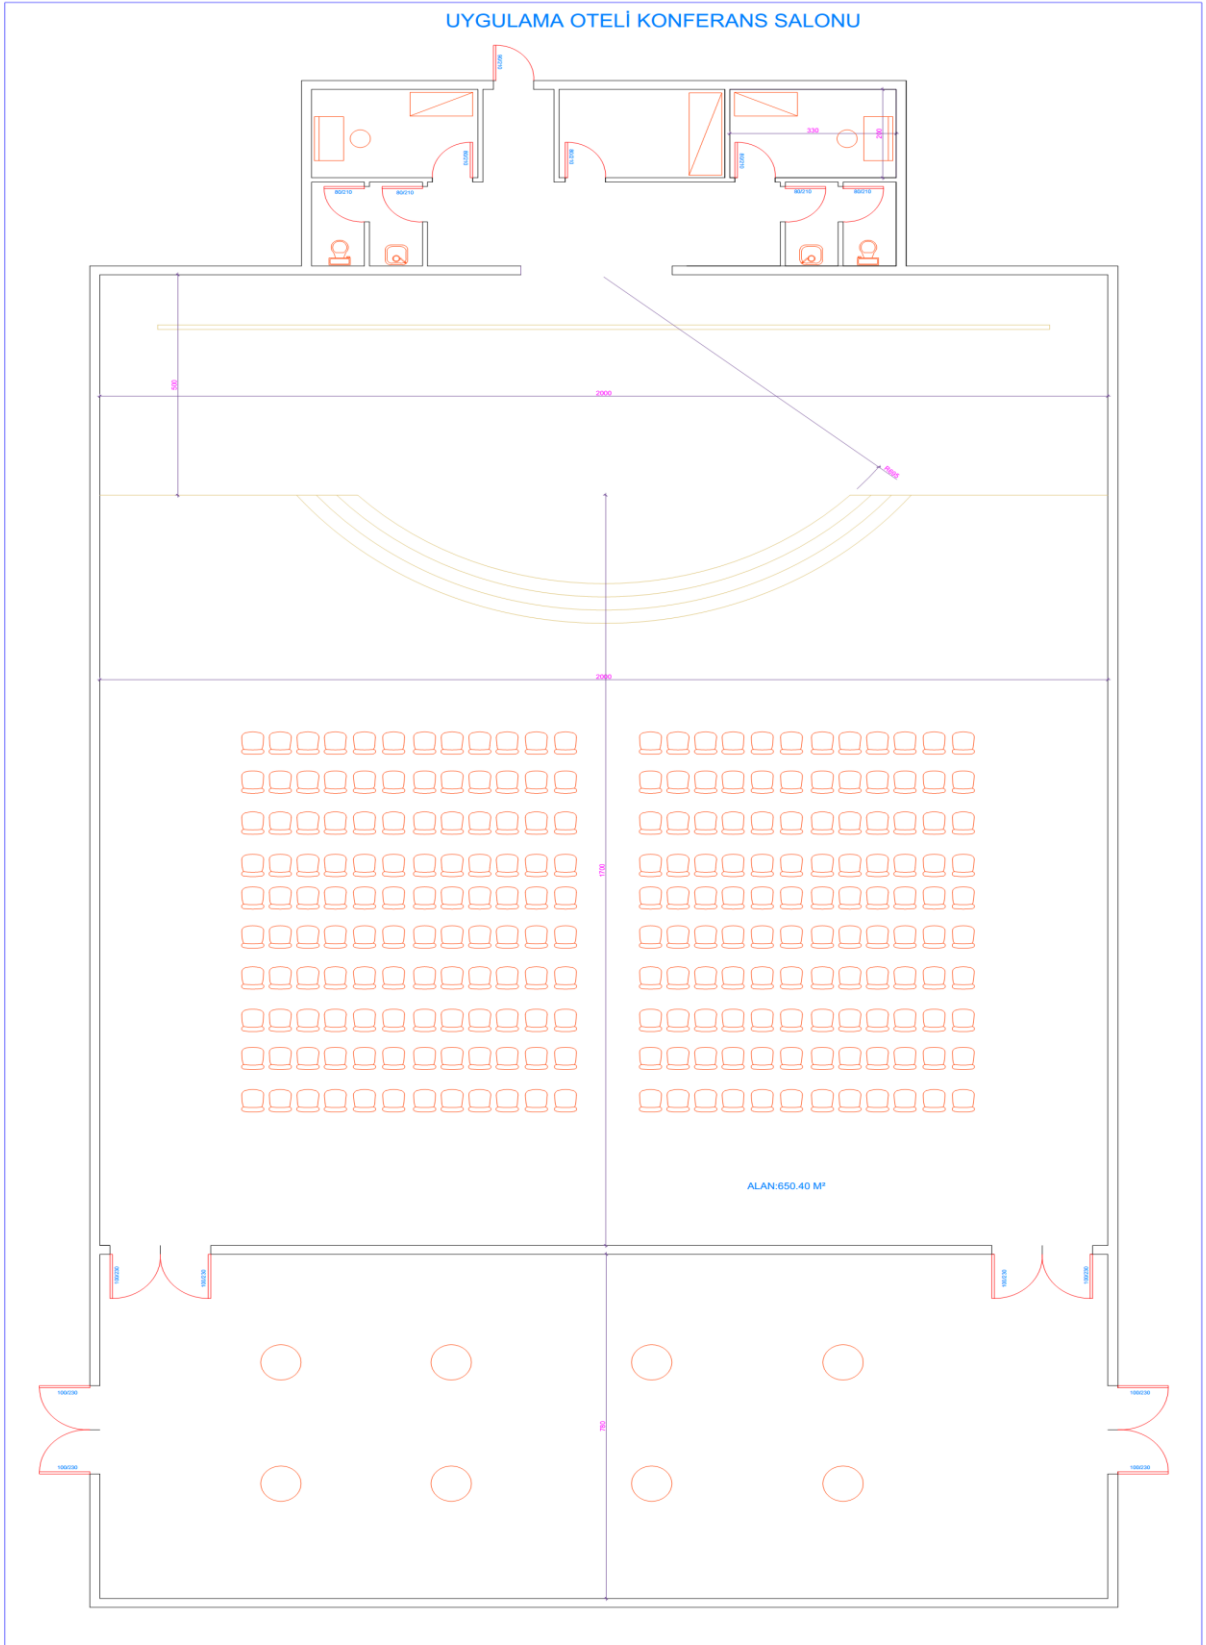

Tablo 1: Kütüphane Donatım Listesi

S.N	Taşımanın Adı	Adedi
1	Ahşap Kütüphane	1
2	Koltuk	10
3	Sehpa	2
4	Çalışma Masası	5
5	Köşe Lambası (lambader)	1
6	Gazetelik/Dergilik	1

Tablo 2: Çalışma Odası Donatım Listesi

S.N	Taşımanın Adı	Adedi
1	Bilgisayar	10
2	Bilgisayar Sandalyesi	10
3	Çalışma Masası	10

Tablo 3: Toplantı Salonu Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Konusmacı Kursusu	2
2	Projeksiyon Perdesi	1
3	Projeksiyon Cihazı	1
4	Power Mikser	1
5	Hoparlör	8
6	Mikrofon	5
7	Mikrofon Sehpa	5
8	Bilgisayar laptop	2
9	Sahne Perdesi	1
10	Simultane Ses Sistemi 30 kanal	1
11	Platform seyyar	1
12	Konusmacı Masası	1
13	Hilton Sandalye	250
14	Toplantı Salonu Ayırma Paravanı	5
15	Vestiyer	1
16	Ecza Dolabı	1
17	Yangın Söndürme Cihazı	5

BODRUM KAT ORTAK ALAN

Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M ²	Toplam M ²
<p>ÇAMAŞIRHANE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Çamaşırhane bodrum katında havalandırması güçlü servis asansörüne yakın bir konumda olmalı. • Çamaşır Yıkama-Sıkma Makinesi Elektrikli, kapasitesi 40 kg/sf, hacim 400 l, sıkma gücü 360 W olmalı. • Çamaşır Kurutma Makinesi Elektrikli, kapasitesi 40kg/sf, hacim 800l olmalı. • Çamaşır Arabası PVC, tekerlekli, 270 l olmalı. • Ayarlı İstif Rafı 1830x460x1600 cm ve krom 4 sıralı olmalı. • Hareketli Çalışma tezgâhı 1850x800x850 cm ölçülerinde olmalı. • Çamaşırhane Şefi Masası Nemli ortama dayanıklı, çekmeceli olmalı • Bilgisayar Program yazılımı güncel olmalı. • Telefon Telsiz olmalı • Şef Koltuğu Deri, tekerlekli olmalı • Koltuk Deri olmalı • Sehpa Nemli ortama dayanıklı olmalı • Saat Duvar tipi olmalı. • Ütü Silindir, çapı 60 cm olmalı. • Pres Ütü 60 parça/ saat ve kendinden kazanlı olmalı. • Çamaşır Makinesi Ev tipi, 8 kg A plus, 1200 sıkma devir hızı olmalı. • El Ütüsü Buhar kazanlı olmalı. • Ütü Masası Üzeri kalın süngerli, sağlam yanmaz kumaşlı olmalı. • Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. • Çöp Kovası 3'lü ayrımlı kutulu olmalı. • Dikiş Makinesi masa üstü motorlu olmalı. • Leke Çıkarma Cihazı ergonomik olmalı. • Kuru Temizleme Makinesi En fazla 8 kg kapasiteli ve otel tipi olmalı. • Malzeme Dolabı Kapaklı ve raflı olmalı. • Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı Makinelerin planlı ve plansız bakım çalışmaları bu kartlarla takip edebilme özelliğine sahip olmalı. • Çizme Lastik çizme olmalı. • Dezenfektan Solüsyon Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalı. • Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalı. • Duman Dedektörü Yangın eğitim merkezi için olmalı. • Ecza Dolabı kilitli, raflı ve camlı olmalı. 	1		122,4	122,4

<ul style="list-style-type: none">• Eldiven Kimyasallara karşı koruyucu eldiven, asitler, kostikler ve solventler ile çalışırken emme ve ayırma özelliği olmayıp paket hâlinde olmalı.• Etiketleme Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.• Güvenlik Bilgi Formu Kimyasal güvenlik bilgi formu olmalı.• Havalandırma Sistemi Genel havalandırma sistemi, hareketli ve dağılmış kirleticilerin atıklarını rahatlıkla ortamdaki uzaklaştırabilmelidir.• Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm dağıtım tablolarında kullanılmalıdır.• Kısa Devre Uyarı Sistemi zayıf akım ve alçak gerilimde kısa devre anında sesli ve ışıklı uyarı vermelidir.• Kilitlenebilir Elektrik Panosu istenildiğinde kilitlenebilen, üzerinde üç faz sinyal lambaları bulunan olmalı.• Malzeme Dolabı Kimyasal malzeme dolabı; kimyasalların depolanmasına uygun, tepkime ve reaksiyon vermeyecek özellikte Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'ne uygun özellikte olmalı.• Maske Göz ve yüz koruma maskesi, endüstriyel ve mekanik tehlikelere karşı koruma özellikli olmalı.• Merdiven Platform Yapılan iş ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemedan yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalıdır.• Priz topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)• Topraklama Tesisatı Atölye ve laboratuvarların topraklamaları, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygun olmalı.• Isı ve Nem Ölçer Oda sıcaklığı ve nemini ölçebilir ve duvara sabitlenmiş olmalı.• Antistatik Kaplama zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalı.• Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalı.• Atel Kırıklara ilk müdahalede kullanılan malzemeler, şişme kol, bacak ateli olmalı.• Ayakkabı İş ayakkabısı; kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalı.• Aydınlatma Sistemi Led, ihtiyaca göre artırılabilir/azaltılabilir olmalı.• Bone 100 adet içerecek kutularda olmalı.				
---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Antiseptik Solüsyon El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalı. • El ve Cilt Dezenfektanı 1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalı. • Eldiven Standart iş eldiveni (100'lü) olmalı. • Eldiven Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalı. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir. • Etiketleme Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır. • Galoş pakette 1000 adet olmalı. • Göz Duşu Göz – yüz duşu paslanmaz çelik ve el kumandalı olmalı. • Göz Duşu Solüsyonu Yabancı maddelerin dışarı atılmasını, toz, kir, metal ve ahşap parçacıkların yapışmasını engeller nitelikte olmalı. • İç Ortam Ölçüm Cihazı İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalı. • Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalı. • Önlük İş önlüğü, iş önlüğü olmalı. • Priz Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.) • Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Acil Stop Butonu her deney setinin üzerinde ve çalışan sayısı kadar olmalı. 				
<p>TEMİZLİK GEREÇLERİ ODASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masa Çekmeceli ve ergonomik olmalıdır. • Sandalye Ergonomik olmalı. • Raf Ergonomik, metal veya ahşap, ayarlanabilir olmalı. • Dozajlama Başlığı Ayarlanabilir olmalı. • Temizlik Gereci Ayırma Kapları Plastik ve etiketli olmalı. 	1		16	16

<ul style="list-style-type: none">• Ecza Dolabı Kilitli, raflı ve camlı olmalı.• Etiketleme Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.• Priz Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)• Antiseptik Solüsyon El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalı.• Dezenfektan Solüsyonu Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalı.• Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalı.• Dezenfektan El ve cilt için 1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalı.• Eldiven Standart iş eldiveni (100'lü) olmalı.• Eldiven Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalı. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.• Etiketleme Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.• Galoş Pakette 1000 adet olmalı.• Göz Duşu Göz-yüz duşu paslanmaz çelik ve el kumandalı olmalı.• Göz Duşu Solüsyonu Yabancı maddelerin dışarı atılmasını, toz, kir, metal ve ahşap parçacıkların yapışmasını engeller nitelikte olmalı.• Takım Çantası Led ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalı.• Isı ve Nem Ölçer sabitlemiş olmalı.• Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı.• Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı.• Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Periyodik Kontrol İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır				
---	--	--	--	--

ÜRÜN GİRİŞ VE MAL KABUL

- Bodrum katında ama girişi dışarıya rampa ile bağlı kapı önünde araç girişine uygun alanı olmalı
- Yük Taşıma Arabası 60*80 cm ölçülerinde ve paslanmaz çelik olmalı.
- Tartım Baskülü 600 kg, 70x80 cm, platform olmalı.
- Evely Tezgâhı 1G3 perdeli, 70*70 ölçülerinde ve paslanmaz çelik olmalı.
- Çalışma Tezgâhı Taban rafsız, sırtlı, 160*70 ölçülerinde olmalı.
- Soğuk Oda "Panel-split tip, 0/+5 °C, (kapı+cihaz+panel grubu)oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalı.
- panel kalınlığı 80 mm ,poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalı."
- Deep Freeze Odası "Panel-split tip, 0/+5 °C, (kapı+cihaz+panel grubu)oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalı.
- panel kalınlığı 80 mm ,poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalı."
- Ağırlık Kaldırma Bel Kemerı CE standartlarına uygun olmalı.
- Antistatik Kaplama* Zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalı.
- Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalı.
- Atık Torbası Eysel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalı.
- Ayakkabı İş ayakkabısı, kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalı.
- Bone 100 adet içerecek kutularda olmalı.
- Depo Montu Uygun malzemededen imal edilmiş olmalı.
- Dezenfektan T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalı.
- Dezenfektan Solüsyon Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalı.
- El ve Cilt Dezenfektanı 1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalı.
- EldivenStandart iş eldiveni (100'lü) olmalı.
- Eldivenİş eldiveni, ısıya, aside dayanıklı içi pamuklu ve mekanik çalışmalara uygun kesilme,

<p>yırılma, delinmeye dayanıklı eldiven olmalı.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etiketleme Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır. • Galoş Pakette 1000 adet olmalı. • İç Ortam Ölçüm Cihazı İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalı. • Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalı. • Çöp Kovası 3 lü ayrımlı kutulu olmalı. • Merdiven Platform Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemedan yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalı. • Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. • Yangın Dolabı Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet spreylans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalı. • Priz Topraklamalı ve gerekli alanlarda korumalı olmalı. (İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.) • Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. 				
<p>TEKNİK SERVİS ODASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raf Metal, ayarlanabilir olmalı. • Tamir Dolabı Kaynaklı, sağlam, çelik, çok çekmeceli olmalı. • Masa Ahşap ve çekmeceli olmalı • Tamir Kutusu Set büyük boy, tam donanımlı olmalı. • Malzeme Taşıma Arabası metal olmalı. • Ecza Dolabı kilitli, raflı ve camlı olmalı. • El ve Cilt Dezenfektanı 1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalı. 	1		16	16

<ul style="list-style-type: none"> • Etiketleme her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır. • Güvenlik Halatı Yangın elbisesi için 36 metre yanmaz, kancalı güvenlik halatı olmalı. • Kullanılan El Aletleri ve Avadanlık El aletleri ve avadanlıklar İSG yönetmelikleri uyarınca yalıtılmış(izoleli) yapılmalıdır. • Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Takım Çantası Kesici, delici, yanıcı, yakıcı vb. malzemelerin muhafazası için olmalı. • Talimatlar El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. • Periyodik Kontrol İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır. 				
<p>TEMİZ ÇAMAŞIR ODASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raf MDF, ahşap olmalı. • Dolap MDF, kapaklı ve raflı olmalı. • Masa MDF çekmeceli olmalı. • Sandalye kumaş kaplı olmalı. • Havalandırma Sistemi Genel havalandırma sistemi, hareketli ve dağılmış kirleticilerin atıklarını rahatlıkla ortamdan uzaklaştırabilmelidir. • Priz "Bir ve üç fazlı, izolasyon trafosu üzerinden beslemeli olmalı.(İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)" • El ve Cilt Dezenfektanı 1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalı. • Etiketleme her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır. • Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalı. • Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. 	1		16	16

<ul style="list-style-type: none"> • Periyodik Kontrol İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır. • Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.1 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Talimatlar El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalı. 				
<p>ORGANİZASYON DEPOSU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raf MDF ve ergonomik olmalı. • Dolap MDF, kapaklı ve raflı olmalı. • Masa MDF, çekmeceli olmalı. • Sandalye Kumaş veya deri kaplı olmalı • Kutu "Plastik, tekerlekli saklama amaçlı ve 20 l olmalı." • Kutu "Plastik, tekerlekli saklama amaçlı ve 10 l olmalı." • Havalandırma Sistemi Genel havalandırma sistemi, hareketli ve dağılmış kirleticilerin atıklarını rahatlıkla ortamdan uzaklaştırabilmeli. • Priz "Bir ve üç fazlı, izolasyon trafosu üzerinden beslemeli olmalı.(İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)" • Etiketleme her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır. • Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalı. • Merdiven Platform Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalı. • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı. • Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik 	1		30	30

<p>uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periyodik Kontrol İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalı. • Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Talimatlar El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalı. <p>SİĞİNAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malzeme Dolabı Çelik gövde, raflı, kapaklı, kilitli olmalı. • Erzak Dolabı Çelik gövde, raflı, kapaklı, kilitli olmalı. • İlk Yardım Malzemesi Steril pamuk paketi, steril gaz bezi (çeşitli büyüklüklerde), steril sargı bezleri, elastik bandaj, yara bandı, flaster, çengelli iğne, küçük bir ayna, cımbız, makas, termometre, oksijenli su olmalı. • İlk Yardım Dolabı RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762"lı İlk Yardım Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Duvara monte edilmiş hâlde bulundurulmalıdır. • Su Deposu 5 ton kapasiteli palanmaz çelik, krom olmalı. • Çantalı İlk Yardım Seti Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet küçük boy sargı bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı bezi (DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 adet metal makas, 12 adet çengelli iğne (özel kutulu), 1 adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve vida, 1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri olmalı. 	1		300	300
--	---	--	-----	-----

<ul style="list-style-type: none"> • Havalandırma Sistemi (Genel havalandırma sistemi) Hareketli ve dağılmış kirleticilerin atıklarını rahatlıkla ortamdaki uzaklaştırabilmelidir. • Priz "Bir ve üç fazlı, izolasyon trafosu üzerinden beslemeli olmalı.(İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)" • Çağrı Sistemi Kablosuz ve ayarlanabilir olmalı. • Çok Maksatlı Yangın Nozulu Jet, sprej nozul olmalı. • Ecza Dolabı Kilitli, raflı ve camlı olmalı. • El ve Cilt Dezenfektanı 1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalı. • İç Ortam Ölçüm cihazı İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalı. • Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalı. • Yangın Söndürme Cihazı Binaların yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. • Isı ve Nem Ölçer Oda sıcaklığı ve nemini ölçebilir ve duvara sabitlenmiş olmalı. • Havalandırma Sistemi Lokal havalandırma sistemi, kirleticiyi kaynağında yakalayıp uzaklaştırma özelliğine sahip olmalı. • Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Talimatlar El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalı. 				
<p>BAY VE BAYAN PERSONEL SOYUNMA ODASI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bu odaya bağlı duş ve tuvalet olmalı • Dolap Kilitli,askılı ve raflı olmalı. • Boy Aynası kenarları bizoteli olmalı. • Dolaplı Lavabo Kapaklı, raflı olmalı. • Lavabo Üstü Ayna ışıklı olmalı. • Köpük Dispensır Fotecelli olmalı. • El Dezenfektanı Dispensırı Sensörlü olmalı. • Kağıt Havluluk Fotecelli olmalı. • Klozet Fırca Takımı Çelik kapaklı olmalı. • Çöp Kutusu Metal ve ayak pedallı olmalı 	2		16	32

<ul style="list-style-type: none"> • Tuvalet Kağıtlığı Kapaklı paslanmaz çelik olmalı • Klozet Kâğıdı Makinesi Otomatik olmalı. • Eczacı Dolabı Kilitli, raflı ve camlı olmalı. • Priz "Bir ve üç fazlı, izolasyon trafosu üzerinden beslemeli olmalı.(İhtiyaca göre adet sayısı değişebilir.)" • El ve Cilt Dezenfektanı 1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalı. • Yangın Söndürme Cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı. • Periyodik Kontrol İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır. • Talimatlar Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalı. • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. Talimatlar El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalı 				
<p>MUTFAK</p> <p>SEBZE HAZIRLAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 adet tezgah Taban raflı, sırtlı, 100*70 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalı. • 1 adet tezgah Taban raflı, sırtlı, 190*70 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalı. • 1 adet tezgah yeşil Polietilen tablalı, taban rafsız, tek çekmeceli, 120*70 ölçülerinde • paslanmaz çelik olmalı. • 1 adet tezgah Ara raflı, sırtlı, 120*70 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalı. • raf 110*30 paslanmaz çelik duvar rafı olmalı. • El yıkama evyesi Oval tip, mekanizmalı, tek giriş, paslanmaz çelik olmalı • Paslanmaz çelik duş sprey bataryası olmalı. • Eviyeli tezgah 3 gözlü, 3 perdeli, 180*70 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalı. • profesyonel sebze doğrama makinesi olmalı. • 14 bıçaklık bıçak sterilizasyon dolabı olmalı • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, 	1		18,40	18,40

<p>Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır. 				
<p>ET BALIK TAVUK HAZIRLIK (KASAPHANE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balık hazırlık tezgahı 180*70 cm ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalı. • Balık Kesim tezgahı mavi Polietilen tablalı, taban rafsız, tek çekmeceli, 70*70 cm ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalı • Paslanmaz çelik duş sprey ünitesi olmalı • El yıkama eviyesi Oval tip, mekanizmalı, tek giriş, paslanmaz çelik olmalıdır. • Et kütüğü kırmızı polietilen tablalı 70*70 cm, paslanmaz çelik olmalı. • Tavuk kütüğü sarı polietilen tablalı 70*70 cm paslanmaz çelik olmalı. • Ara tezgah 90*70 cm ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalı • Duvar Rafı 180*30 cm ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalı • İstif rafı Izgara tablalı, 61*183*183ölçülerinde, paslanmaz, 4 katlı olmalı. • 14 bıçaklık Steril bıçak dolabı olmalı • Çelik eldiven ve çelik önlük olmalı • Ecza dolabı ve malzemesi olmalı • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır. • Yangın söndürme cihazlarıBinaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır. 	1		20,24	20,24
<p>SICAK MUTFAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tezgahlar paslanmaz çelik olmalı • Bain marie elektrikli ve dolaplı olmalı • Isıtmalı,raflı dik tip banquet arabası olmalı 	1		34,91	34,91

<ul style="list-style-type: none">• Soğutmalı ,raflı dik tip banquet arabası olmalı• Duvar tipi davlumbaz motorlu filtreli, 310*100 cm, paslanmaz çelik olmalı• Tavan tipi davlumbaz Orta tip, filtreli, kutu tip, çift cidar, 325*200 cm, paslanmaz çelik olmalı• Davlumbaz aydınlatması 2*18 etanj tip olmalı• Devrilir tava Ventilli, 100 l, 100*90 cm olmalı• 24 Cm el blenderi olmalı• El yıkama eviyesi Oval tip, mekanizmalı, tek giriş olmalı• Elektrikli konvansiyonel fırın 20*2/1 olmalı• Eviyeli tezgah 2 gözlü, 120*70 cm, paslanmaz çelik olmalı• Fritöz Dolaplı, 4 sepetli, elektrikli, 80*90 cm ölçülerinde olmalı• Grill plate Dolaplı, ventilli, düz, 80*90 cm ölçülerinde olmalı• İstif rafı Izgara tabla 61*183*183 cm, paslanmaz, 4 katlı olmalı• Kaynatma tenceresi Ventilli , 150 l, 80*90 cm ölçülerinde olmalı• Kuzine tipi ocak Dolaplı, ventilli, 4 açık ateş, 6,5 kW gücünde, 120*113 cm ölçülerinde olmalı• Makarna fritözü Dolaplı, elektrikli, 40*90 cm ölçülerinde olmalı• Tepsi taşıma arabası 2/1 gn 17 raflı monte olmalı• Yangın söndürme cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun, 6-12 kg olmalı• Çantalı ilkyardım seti Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet küçük boy sargı bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı bezi (DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 adet metal makas, 12 adet çengelli iğne (özel kutulu), 1 adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve vida, 1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri olmalı• Alet makine bakım kartı Makinelerin planlı ve plansız bakım çalışmaları bu kartlarla takip edebilme özelliğine sahip olmalı• Ecza dolabı Kilitli, raflı ve camlı olmalı• Eldiven (İş Eldiveni) Isıya, aside dayanıklı, içi pamuklu ve mekanik çalışmalara uygun kesilme,				
---	--	--	--	--

<p>yırılma, delinmeye dayanıklı eldiven olmalı</p> <ul style="list-style-type: none"> • Çelik eldiven çelik telden olmalı • İSG dolabı İSG ile ilgili kullanılan malzemeler bu dolaplarda muhafaza edilmeli • İSG panosu İSG ile ilgili bilgilendirme, denetleme, izleme çalışmaları bu panolarda sergilenmeli • Gaz dedektörü Konvansiyonel, LED'li olmalı • Alev Geri Tepme Emniyet Valfi Yanıcı gazlar için hortum arasına konulmalı • Kağıt havlu makinesi Kâğıt havlu dispenseri, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalı • Yangın dolabı Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet spreylans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalı • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır. 				
<p>SOĞUK MUTFAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steril bıçak dolabı 14 bıçaklı olmalıdır • Çalışma tezgahı Taban raflı sırtlı, 190*70 cm, paslanmaz çelik olmalı • Çalışma tezgahı Taban raflı sırtlı, 140*70 cm, paslanmaz çelik olmalı • Çalışma tezgahı Taban raflı sırtlı, 160*70 cm, paslanmaz çelik olmalı • Deepfreeze odası Panel split tip, -22/-18 C, (kapı+cihaz+panel grubu)oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalıdır. • panel kalınlığı 120 mm, poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalı • Duvar rafı 140*30 cm, paslanmaz çelik olmalı • Duvar rafı 120*30 cm, paslanmaz çelik olmalı • El yıkama eviyesi Oval tip mekanizmalı tek giriş olmalı • Eviyeli tezgah 2Gözlü 3 perdeli 120*70 olmalı • Eviyeli tezgah tek Gözlü 3 perdeli 80*70 olmalı 	1		37,5	37,5


<ul style="list-style-type: none"> • Gaz dedektörü Konvansiyonel, LED'li olmalı • Gıda dilimleme makinası 25 cm, alüminyum olmalı el koruma ünitesi olmalı • İstif rafı Izgara tablalı, 61*183*183 cm, paslanmaz, 4 katlı olmalı • Kağıt havlu makinesi Kâğıt havlu dispenser, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalı • Kuzine Dolaplı ventilli 4 acık ates 6,5 kW, 80*90 cm olmalı • Soğuk hava odası Panel-split tip, 0/+5 °C, (kapı+cihaz+panel grubu)oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalıdır. • panel kalınlığı 80 mm, poliüretan dansitesi 40kg/m³ • zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalı • Yangın söndürme cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır. • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı. 				
<p>PASTANE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bıçak steril dolabı14 bıçaklı olmalı , • Çalışma tezgahı Taban raflı sırtlı, 190*70 cm, paslanmaz çelik olmalı • Çalışma tezgahı Taban raflı sırtlı, 180*70 cm, paslanmaz çelik olmalı • Duvar rafı 110*30 cm, paslanmaz çelik olmalı • El yıkama eviyesi Oval tip mekanizmalı tek giriş olmalı • Eviyeli tezgah 2Gözlü 3 perdeli 120*70 olmalı • Gaz dedektörü Konvansiyonel, LED'li olmalı • Gıda dilimleme makinesi 25 cm aliminyum ve el koruma aparatlı olmalıdır 	1		37,5	37,5

<ul style="list-style-type: none"> • Kuzine Dolaplı ventilli 2 acık ates 6,5 kW, 40*90 cm olmalı • Hamur makinesi 25 kg, mekanik kontrol panelli olmalı • İstif rafı Izgara tablalı, 61*183*183 cm ölçülerinde, paslanmaz, 4 katlı olmalı • Kâğıt havlu dispenserı, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalı • Mayalama dolabı Hareketli 1705*1070*830 olmalı • Mikser 30 l trifaze ce mekanik kontrol paneli olmalı • Pasta ekmek fırını 1 adet 160*110 tepsi (2 kat) olmalı • Set altı dolap 280*90*90 cm 4 kapaklı olmalı • Un şeker arabası polietilen veya paslanmaz olmalı • Ecza dolabı Kilitli, raflı ve camlı olmalı • Yangın söndürme cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı • Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır. • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı. • Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır. 				
<p style="text-align: center;">BULAŞIKHANE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bulaşık alma bankosu Sıyırma hunili kasa raflı 190*90 cm paslanmaz çelik olmalı • çöp kovası 40*40 cm paslanmaz çelik olmalı • Duş sprey ünitesi Spiral borulu olmalı • Davlumbaz Duvar tipi filtresiz 100*100 cm paslanmaz çelik olmalı • Bulaşık yıkama makinesi Giyotin tipi 1080 tabak/saat olmalı • Bulaşık makinesi giriş tezgahı Alt tablalı, sağdan 70*75 cm paslanmaz çelik olmalı • Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Tezgâhı Alt tablalı, sağdan 70*75 cm paslanmaz çelik olmalı • Tabak dispenserı 6 bölümlü olmalı • İstif rafı Izgara tabla 61*183*183 paslanmaz 4 katlı olmalı • istif rafı Izgara tabla 61*122*183 paslanmaz 4 katlı olmalı • Eviyeli tezgah Paslanmaz çelikten olmalı • Çalışma tezgahı Taban rafsız, sırtlı, 110*70 olmalı • Kâğıt havlu makinesi Kâğıt havlu dispenserı, 	1		28	28

<p>sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalı</p> <ul style="list-style-type: none">• yangın söndürme cihazı Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı• Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı.• Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.				
<p style="text-align: center;">ÇÖP ODASI</p> <ul style="list-style-type: none">• Çöp konteyneri Kullanılan ham madde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklı, 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerlekli, ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahip, manyetik kilit sistemli, görevi sona erdiğinde geri dönüştürülebilir, belediye çöp kamyon yükleme sistemlerine %100 uyumlu, büyük boy olmalı• Çöp konteyneri Kullanılan ham madde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklı, 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerlekli, ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahip, manyetik kilit sistemli, görevi sona erdiğinde geri dönüştürülebilir, belediye çöp kamyon yükleme sistemlerine %100 uyumlu, orta boy olmalı• Atık kovası Orijinal birinci sınıf plastik ham maddeden imal edilmiş, delici ve kesici malzemeler karşı dayanıklı malzemeden yapılmış ve en az 12 litre kapasiteli olmalı• Ayrıştırılabilir çöpler için ayrı konteynerler bulunmalı• Yangın söndürme cihazı binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalı,• Talimatlar Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yasak işareti, Uyarı işareti, Emredici işaret, Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalı.• Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları,	1			

makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır. • Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalı.				
TOPLAM				

UYGULAMA OTELİ ÇAMAŞIRHANE BÖLÜMÜ

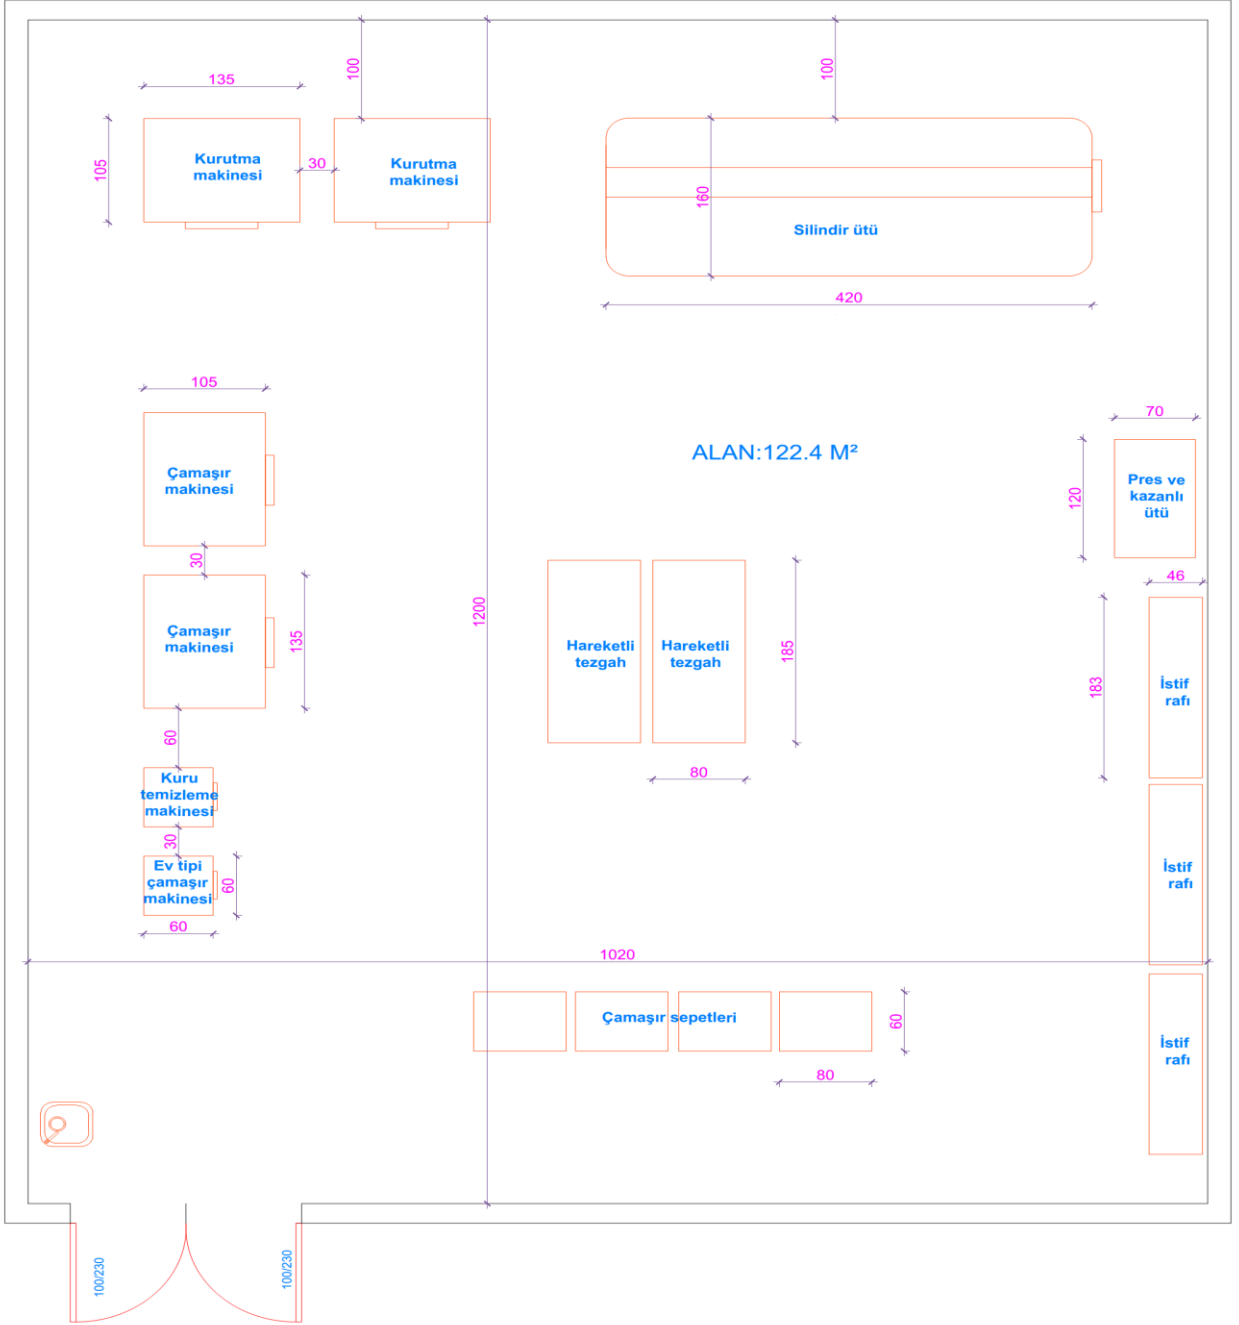

Tablo 1: amařırhane Donatım Listesi

S.N.	Tařınır Listesi	Adet
1	Malzeme dolabı	2
2	Sınıf dolabı	1
3	Öğretmen masa ve sandalyesi	1
4	Etkileřimli tahta	1
5	Yangın tüpü	4
6	Arkalıklı kolaklı sandalye	34
7	Projeksiyon makinesi	1
8	Yangın dolabı	1
9	Projeksiyon perdesi	1
10	Enstrüman koruma rafı ve askısı	5
11	Dosya dolabı	1
12	Öğretmen masası L tipi ve sandalyesi	1
13	Ses yayın cihazı	1
14	Ses kayıt cihazı	1

Tablo 2: Temizlik Gereleri Odası Donatım Listesi

S.N.	Tařınır Listesi	Adet
1	Masa	1
2	Sandalye	1
3	Raf Malzeme dolabı	2

Tablo 3: Ürün giriř ve mal kabul

Sıra No	Tařınırın Adı	Adedi
1	Yük Tařıma Arabası	2
2	Tartım Baskülü	1
3	Evyeli Tezgâhı	1
4	alıřma Tezgâhı	1
5	Soğuk Oda	1
	Deep Freeze Odası	1
	Yangın Söndürme Cihazı	1
	Yangın Dolabı	1

Tablo 4: Teknik Servis Odası Donatım Listesi

Sıra No	Taşıdır Listesi	Adet
1	Raf	2
2	Tamir Dolabı	1
3	Masa	1
4	Malzeme Taşıdır Arabası	1
5	Ecza Dolabı	1

Tablo 5: Temiz Çamaşır Odası Donatım Listesi

Sıra No	Taşıdırın Adı	Adedi
1	Raf	3
2	Dolap	4
3	Masa	1
4	Sandalye	1
5	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 6:Organizasyon Deposu Donatım Listesi

Sıra No	Taşıdırın Adı	Adedi
1	Raf	2
2	Dolap	5
3	Masa	1
4	Sandalye	1
5	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 8: Sığınak Donatım Listesi

Sıra No	Taşıdırın Adı	Adedi
1	Malzeme Dolabı	2
2	Erzak Dolabı	2
3	İlk Yardım Dolabı	1
4	Su Deposu	1
11	Ecza Dolabı	1
16	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 9: Bay ve Bayan Soyunma Odası Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Dolap	6
2	Boy Aynası	1
3	Dolaplı Lavabo	1
4	Ecza Dolabı	1
5	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 12 :Sebze hazırlık Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adet
1	Çalışma Tezgâhı 100*70	2
2	Çalışma Tezgâhı 120*70 yeşil polietilen tablalı	1
3	Çalışma Tezgâhı 190*70	1
4	Çalışma Tezgâhı 120*70	1
5	Raf 110*30	2
6	El Yıkama Evyesi	1
7	Evyeli Tezgâh 3 gözlü 180*70	1
8	Doğrama Makinesi	1
9	Steril Bıçak Dolabı	1
10	Kâğıt Havlu Makinesi	1
11	Ecza Dolabı	1

Tablo 13: Et Tavuk Balık Hazırlık

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Balık Hazırlık Tezgâhı 180*70	1
2	Duş Sprey Ünitesi	1
3	Duvar Rafı 180*30	1
4	El Yıkama Evyesi	1
5	Et Kütüğü Polietilen Tablalı kırmızı 70*70	1

6	Balık Kütüğü Polietilen Tablalı mavi 70*70	1
7	Tavuk Kütüğü Polietilen Tablalı sarı 70*70	1
8	Ara tezgah 70*90 cm	1
9	Çalışma tezgahı 160*70 cm	1
10	Çalışma tezgahı 190*70 cm	1
11	Evyeli Tezgâh 2 gözlü	1
12	İstif Rafı ızgara tablalı 61*183*183 4 katlı	1
13	Steril Bıçak Dolabı	1

Tablo.. 14: Sıcak Mutfak

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Ara Tezgâh 40*90	1
2	Bain Marie 40*90	1
3	Banket Arabası ısıtmalı / soğutmalı	2
4	Çalışma Tezgâhı 160*70	1
5	Çalışma Tezgâhı dolaplı 160*70	1.
6	Çalışma Tezgâhı hareketli 160*70	1
7	Çalışma Tezgâhı 190*70	1
8	Davlumbaz duvar tipi 160*100	1
9	Davlumbaz orta tavan tip 450*250	1
10	Davlumbaz duvar tip 400*150	1
11	Davlumbaz Aydınlatması	1
12	Deep Freeze Odası	1
13	Devrilir Tava 100*90	1
14	Duvar Rafı 190*30	1
15	Blender 24 cm	1
16	El Yıkama Evyesi	1.
17	Elektirikli Fırın	1.
18	Evyeli Tezgâh2 gözlü	1
19	Fritöz 4 sepetli	1
20	Grill Plate 80*90	1
21	İstif Rafı 4 katlı	1
22	Kaynatma Tenceresi	1.
23	Kuzine 4 gözlü	1

24	Lavataşlı Izgara	1.
25	Makarna Fritözü	1.
26	Ocak yer tipi	2
27	Soğuk Hava Odası	1
28	Tepsi Taşıma Arabası	1
29	Yangın Söndürme Cihazı	1
34	Ecza Dolabı	1
38	İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı	1
54	Yangın Söndürme Cihazı	1
95	Yangın Dolabı	1
97	Geri Dönüşüm Kutusu	1

Tablo. 15:Soğuk mutfak

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Steril Bıçak Dolabı	1
2	Çalışma Tezgâhı 190*70	1
3	Çalışma Tezgâhı 140*70	1
4	Çalışma Tezgâhı hareketli 160*70	1
5	Deep Freeze Odası	1
6	Duvar Rafı 140*30	1
7	Duvar Rafı 120*30	1
8	El Yıkama Evyesi	1
9	Evyeli Tezgâh 2 göz	1
10	Evyeli Tezgâh 1 göz	1
11	Gıda Dilimleme Makinesi	1
12	İstif rafı	1
13	Kuzine 4 gözlü	1
14	Soğuk Hava Odası	1
15	Ecza Dolabı	1
16	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 16 :Pastahane

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Bain Marie	1
2	Buzdolabı çift kapılı gastronom	1

3	Çalışma Tezgâhı 80*70	1
4	Çalışma Tezgâhı 140*70	1
5	Çalışma Tezgâhı 160*80 mermer	1
6	Çalışma Tezgâhı hareketli 190*70	1
7	Çalışma Tezgâhı 160*70	1
8	Çalışma Tezgâhı mermer 190*80	1
9	Davlumbaz200*100	1.
10	Davlumbaz 440*150	1
11	Deep Freeze Odası	1
12	Mikrodalga fırın	1
13	Duvar Rafı 160*30	1
14	El Yıkama Evyesi	1
15	Evyeli Tezgâhı 2 göz	1
16	Evyeli Tezgahı 1 göz	1
17	Hamur Yoğurma Makinesi 25 kg	1
18	İstif Rafı	1
19	Kâğıt Havlu Makinesi	1
20	Mayalama Dolabı	1
21	Karıştırıcı (Mikser) 30 lt	1
22	Pasta Ekmek Fırını 2 kat	1.
23	Pizza Hazırlık Tegâhı	1
24	Set Altı Dolap	1
25	Set Üstü Dörtlü Ocak	1
26	Soğuk Hava Odası	1
27	Un Şeker Arabası poletilen veya çelik	4
28	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 17 Bulaşıkhaneye Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	adedi
1	Bulaşık Alma Bankosu sıyrma hunili	1
2	Çöp Kovası Kapaklı	1
3	Duş Sprey Ünitesi	1
4	Davlumbaz 100*100 makine üstü	1
5	Bulaşık Yıkama Makinesi giyotin tipi1000/saat	1
6	Bulaşık Yıkama Makinesi Giriş	1

	Tezgâhı	
7	Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Tezgâhı	1
8	Tabak Dispenseri	1
9	İstif Rafı 61*183*183	1
10	İstif Rafı 61*122*183	1.
11	Evyeli Tezgâh	1
12	Çalışma Tezgâhı 110*70	1
13	Kazan yıkama ünitesi	1
14	Yangın Söndürme Cihazı	1

Tablo 18 Çöp Odası Donatım Listesi

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Çöp Konteyneri büyük boy	2
2	Çöp Konteyneri orta boy dönüşüm ayrımlı	3
4	Atık Kovası 12 lt	1
5	Yangın Söndürme Cihazı	1

Mekân Adı	Oda Sayısı	Kişi Sayısı	M ²	Toplam M ²
<p>Havuz Bahçe</p> <ul style="list-style-type: none"> Havuz güvenlik standartlarına uygun olmalı çocuk havuzu kısmı bariyerlerle havuzdan ayrılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalı Havuz çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmalı Havuz kullanma talimatları mutlaka görünür bir yerde olmalı Havuzun günlük ve periyodik bakımları belgeli kişilerce aksatılmadan yapılmalı Suya dayanıklı masa ve sandalye bar tezgahı olmalı Bar içerisinde tezgah altı buzdolabı, tezgah altı bulaşık makinesi ,çay kahve makineleri, plate tost makinesi ve hazırlık çalışma tezgahı bulunmalı Havuz ve bahçe aydınlatması iyi yapılmalı Havuz ve bahçede ıslak zemin uyarı levhaları bulunmalı Bahçe engelli kullanımına uygun olmalı gerekli yerlerde engelli rampaları bulunmalı Bahçe tamamen kontrollü duvarlar ile dış ortamdan izole edilmeli, geçişler kontrol altında olmalı aydınlatma ve kamera sistemi ile desteklenmeli Uygulama oteli ve bahçesi okul ve pansiyon binasından kesinlikle ayrı tutulmalı okul ve pansiyon geçişleri kontrollü 	1		1000	1000

alanlardan yapılmalı <ul style="list-style-type: none"> • Turistik bölgelerde uygulama otelleri ön planda olacak şekilde konumlandırılmalı • Okul ve pansiyon binasına uygulama otelinin personel ve arka alanları dönük konumlandırılmalı • Havuz bar yakınlarında tuvalet ve soyunma kabinleri olmalı • Bahçe içerisinde ulaşımı ve müdahale edilmesi kolay ve misafirleri rahatsız etmeyecek bir konumda en az 500 KW'lık otomatik çalışan jeneratör yerleştirilmeli • Bahçenin uygun bir yerine acil durum toplanma noktası oluşturulmalı 				
TOPLAM				

Tablo 1: BAHÇE HAVUZ DONANIMI

Sıra No	Taşımanın Adı	Adedi
1	Bahçe Masası	20
2	Bahçe Sandalyesi	80
3	Güneş Şemsiyesi dubalı	10
4	Bar Ünitesi	1
5	Bahçe Duşu	2
6	Servis Arabası	2
9	Şezlong	120
10	Sehpa	60
16	Geri Dönüşüm Kutusu	4
20	Tezgah altı buz dolabı	1
23	Buz makinesi	1
24	Plate ızgara	1
25	Tost makinesi	1
26	Tezgah altı Bardak yıkama makinesi	1
33	Ecza Dolabı	1
49	Jeneratör 550KW	1
50	Yangın Söndürme Cihazı	3
51	Yangın Dolabı	3